

GasMultiBloc®
Ensemble de régulation
et de sécurité
Fonctionnement
à une allure

DUNGS®
Combustion Controls

MB-D(LE) 403 B01

7.20



Technique

Le GasMultiBloc® DUNGS intègre dans un même bloc compact le filtre, le régulateur, les vannes et les pressostats.

- filtration: filtre fin
- un régulateur et deux vannes : B01
- deux vannes à ouverture rapide
- une vanne à ouverture rapide et une vanne à ouverture lente
- électrovannes jusqu'à 200 mbar (20 kPa) selon DIN EN 161 classe A groupe 2
- réglage précis de la pression de sortie par régulateur proportionnel DIN EN 88 classe A groupe 2
- débits élevés avec faible chute de pression
- bobine à courant continu niveau de perturbation N
- réglage du débit principal sur vanne V2
- temporisation hydraulique à l'ouverture
- raccords à brides taraudés au pas du gaz ISO 7/1
- montage simple, poids et encombrement réduits

prise externe pour l'allumage en relation avec la commande séparée des deux vannes ainsi que des composants tels que: système de contrôle d'étanchéité, pressostat mini/maxi, limiteur de pression, réglage de débit partiel par la limitation de la course de fermeture sur la vanne V2 et blocage de régulateur pour les applications à gaz liquide.

Application

Le système modulaire autorise les solutions personnalisées dans les domaines de la sécurité et de la régulation des installations à gaz. Convient aux gaz des familles 1, 2 et 3 ainsi qu'à d'autres fluides neutres en phase gazeuse.

Homologations

Certificat d'essai de type CE conformément à la directive CE sur les appareils à gaz:
MB-...403 B01 CE-0085 AQ 0810
Homologations dans d'autres grands pays consommateurs de gaz.

Le système modulaire permet de proposer des solutions personnalisées notamment avec une

Fonctionnement

Flux de gaz

1. Lorsque les vannes V1 et V2 sont fermées, la chambre A est sous pression d'admission jusqu'au double siège de la vanne V1.
2. Le pressostat min. est relié à la chambre A par le canal. Si la pression d'admission est supérieure à la valeur de consigne réglée sur le pressostat, celui-ci commute sur le coffret de contrôle gaz.
3. Après autorisation par le coffret de contrôle gaz, les électrovannes V1 et V2 s'ouvrent. Le flux de gaz est alors admis dans les espaces A, B et C du MultiBloc.

Mode de fonctionnement de l'ensemble vanne - régulateur sur la vanne V1

Un régulateur à pression d'admission compensée (unité de régulation de pression) est intégré dans la vanne V1.

L'induit 7 n'est pas relié au clapet double de la vanne (V1) 3. A l'ouverture, l'induit 7 tend le ressort de fermeture (V1) 5 et libère le clapet double de la vanne (V1). Lorsque la vanne se ferme, l'induit agit directement sur le clapet double de la vanne (V1).

La tension du ressort de régulateur 8 (ressort de traction) avec la vis de réglage 16 détermine la pression de sortie avant la vanne V2.

La pression de sortie agit par l'ouverture E sur la membrane de l'unité de régulation de pression 1. Lorsque le réglage est réalisé, il y a équilibre des forces entre la tension du ressort de réglage et la pression exercée sur la membrane.

Mode de fonctionnement de la vanne V2

L'induit 13 de la vanne V2 est relié au clapet double de la vanne (V2) 11. A l'ouverture, l'induit 13 tend le ressort de fermeture 12. L'ouverture maximale de vanne peut se régler en limitant la course de l'induit à l'aide du système de réglage du débit principal 17.

Ouverture minimale (course rési-duelle) de la vanne 0,5 - 1,0 mm

Le débit principal 17 se règle en tournant le disque de réglage ou, le cas échéant, le frein hydraulique 19. La caractéristique d'ouverture, ouverture rapide ou lente selon le cas, est influencée par le réglage de la course rapide 18 sur le frein hydraulique 19.


Fonction fermeture

En cas d'interruption de l'alimentation électrique des bobines les électrovannes V1 et V2 actionnées par leur ressort se ferment en moins d'une seconde.

Option limitation de la course de fermeture


La limitation de la course de fermeture permet de régler le débit partiel. La vanne V2 devient un organe de régulation sans fermeture. Les débits principal et partiel sont réglables.

Coupe MB-DLE...

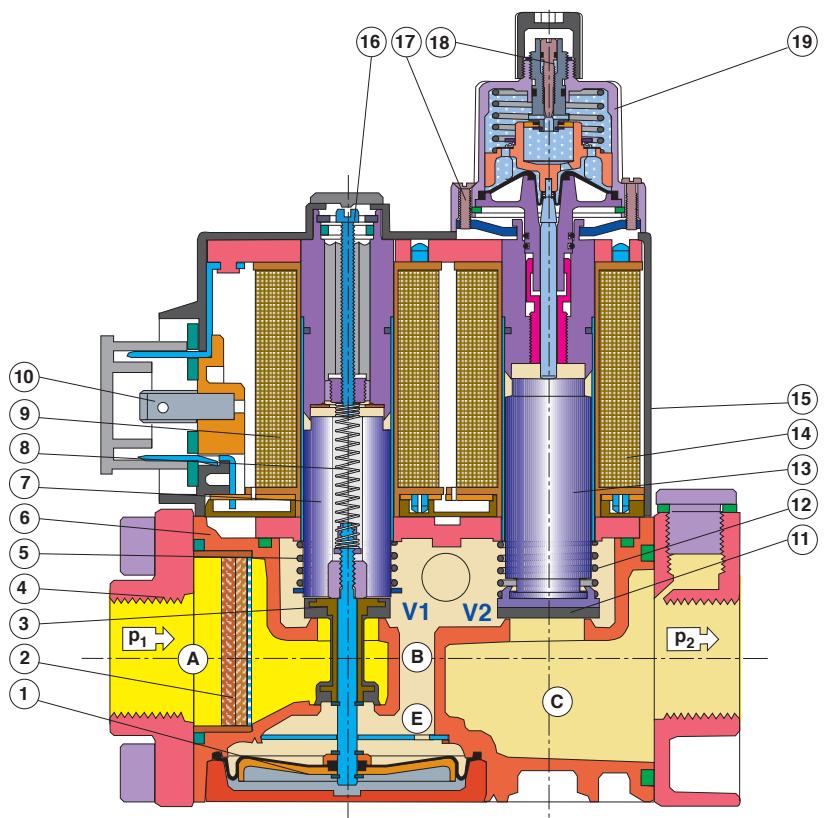


1	Unité de régulation de pression	8	Ressort de régulateur	15	Boîtier de bobine
2	Filtre fin	9	Bobine V1	16	Réglage :
3	Clapet double V1	10	Branchement électrique	17	- Pression gaz p_a
4	Bride de raccordement	11	Clapet double V2	18	- Débit principal
5	Ressort de fermeture V1	12	Ressort de fermeture V2	19	- Course rapide
6	Corps de vanne	13	Induit V2		Frein hydraulique
7	Induit V1	14	Bobine V2		

Prises de pression

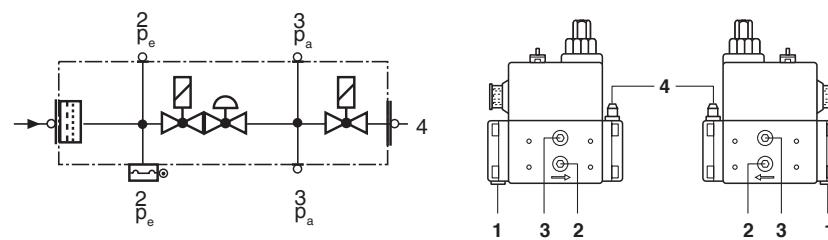


Branchements électriques

S 20/S 50

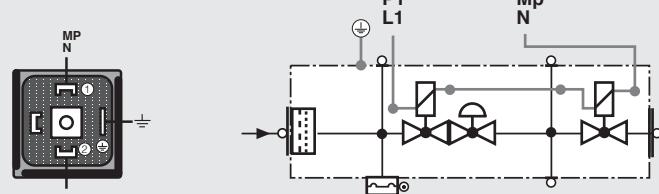

S 22/S 52

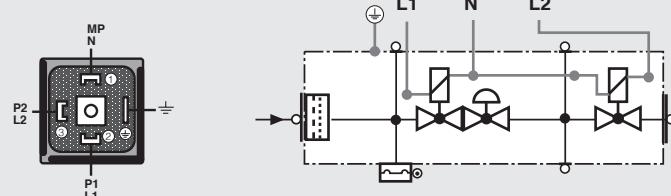


Caractéristiques techniques

Diamètres nominaux Brides taraudés au pas du gaz ISO 7/1 (DIN 2999)	MB-...403 B01 Rp 3/8, Rp 1/2 et leurs combinaisons																				
Pression de service max.	MB-...403 pmax = 200 mbar (20 kPa)																				
Plages de pression de sortie	MB-... 403 B01 S20/S22 p_a : 4 mbar (0,4 kPa) à 20 mbar (2 kPa) MB-... 403 B01 S50/S52 p_a : 4 mbar (0,4 kPa) à 50 mbar (5 kPa)																				
Fluides	gaz des familles 1, 2 et 3 ainsi que d'autres fluides neutres en phase gazeuse																				
Température ambiante	- 15°C à + 70°C (dans les installations à GPL, le MB-D... ne doit pas être utilisé au-dessous de 0°C. Convient uniquement aux GPL en phase gazeuse ; les hydrocarbures liquides endommagent les matériaux d'étanchéité.)																				
Filtration	tamis à mailles de 0,8 mm, filtre à fibres, filtre fin deux couches. Le filtre peut être remplacé en démontant le bloc.																				
Pressostat	types GW A5, GW A2, NB A2, ÜB A2 selon DIN EN 1854. Pour toute information complémentaire, lire la fiche technique GW A2 n° 225 684 et GW A5 n° 225 900																				
Unité de réglage de pression	régulateur de pression à pression d'admission compensée, à l'arrêt fermeture étanche par la vanne V1, selon DIN EN 88 classe A. ressort de référence intégré (ne se remplace pas). Il n'est pas nécessaire de poser une conduite de mise à l'air libre passant par le toit. La prise d'impulsion est interne.																				
Electrovanne V1	vanne selon DIN EN 161 classe A, groupe 2, à fermeture et ouverture rapides																				
Electrovanne V2	vanne selon DIN EN 161 classe A, groupe 2																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modèle de vanne V2</th> <th>Réglage du débit principal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MB</td> <td>fermeture rapide</td> <td>ouverture rapide</td> <td>sans</td> </tr> <tr> <td>MB-D</td> <td>fermeture rapide</td> <td>ouverture rapide</td> <td>avec</td> </tr> <tr> <td>MB-DLE</td> <td>fermeture rapide</td> <td>ouverture lente</td> <td>avec</td> </tr> <tr> <td>MB-LE</td> <td>fermeture rapide</td> <td>ouverture lente</td> <td>sans</td> </tr> </tbody> </table>				Modèle de vanne V2	Réglage du débit principal	MB	fermeture rapide	ouverture rapide	sans	MB-D	fermeture rapide	ouverture rapide	avec	MB-DLE	fermeture rapide	ouverture lente	avec	MB-LE	fermeture rapide	ouverture lente	sans
	Modèle de vanne V2	Réglage du débit principal																			
MB	fermeture rapide	ouverture rapide	sans																		
MB-D	fermeture rapide	ouverture rapide	avec																		
MB-DLE	fermeture rapide	ouverture lente	avec																		
MB-LE	fermeture rapide	ouverture lente	sans																		
Prise mesure/gaz d'allumage	G 1/8 DIN ISO 228, voir "prises de pression" page 2																				
Tension/fréquence	~ (AC) 50-60 Hz 220-230 V - 15 % + 10 %																				
Branchement électrique	raccordement par connecteur selon DIN EN 175301-803 vannes et pressostat																				
Puissance/courant absorbé	voir "Cotes d'encombrement" page 5																				
Durée de mise en circuit	régime permanent																				
Protection	IP 54 selon IEC 529 (EN 60529)																				
Antiparasitage	Niveau de perturbation N																				
Matériaux des composants en contact avec le gaz	Corps de vanne membranes, joints d'étanchéité base bobine	aluminium coulé sous pression NBR, siloprène (caoutchouc au silicone) acier, laiton, aluminium																			
Position de montage	position verticale avec bobine verticale ou position couchée avec bobine horizontale, ainsi que les positions intermédiaires																				

Variantes d'équipement		
GasMultiBloc®...B01	403 B01	
Fonctionnement une allure		
MB	•	
MB-D	•	
MB-DLE	•	
MB-LE	•	
Filtre fin (standard) avec tamis	•	
Pressostat gaz après le filtre	•	
Unité de régulation de pression	•	
Vanne V1, siège double	•	
Vanne V2, siège simple	•	
Limitation de la course de fermeture sur vanne V2	(•)	
Vannes à ouverture simultanée	•	
Vannes à ouverture séparée	(•)	
Brides	Rp 3/8	•
	Rp 1/2	•
		• = possible (•) = sur demande - = impossible
		V2 devient un organe de régulation sans fermeture


Modèle MB-... B01

V1 = vanne 1
V2 = vanne 2
3 = filtre
4 = pressostat
5 = régulateur

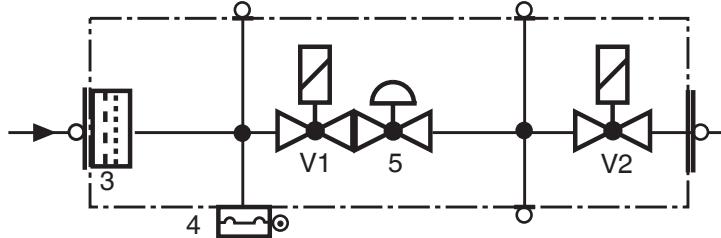


Possibilité d'installer un contrôle d'étanchéité de vanne VPS 504

Codification des types de MultiBloc®

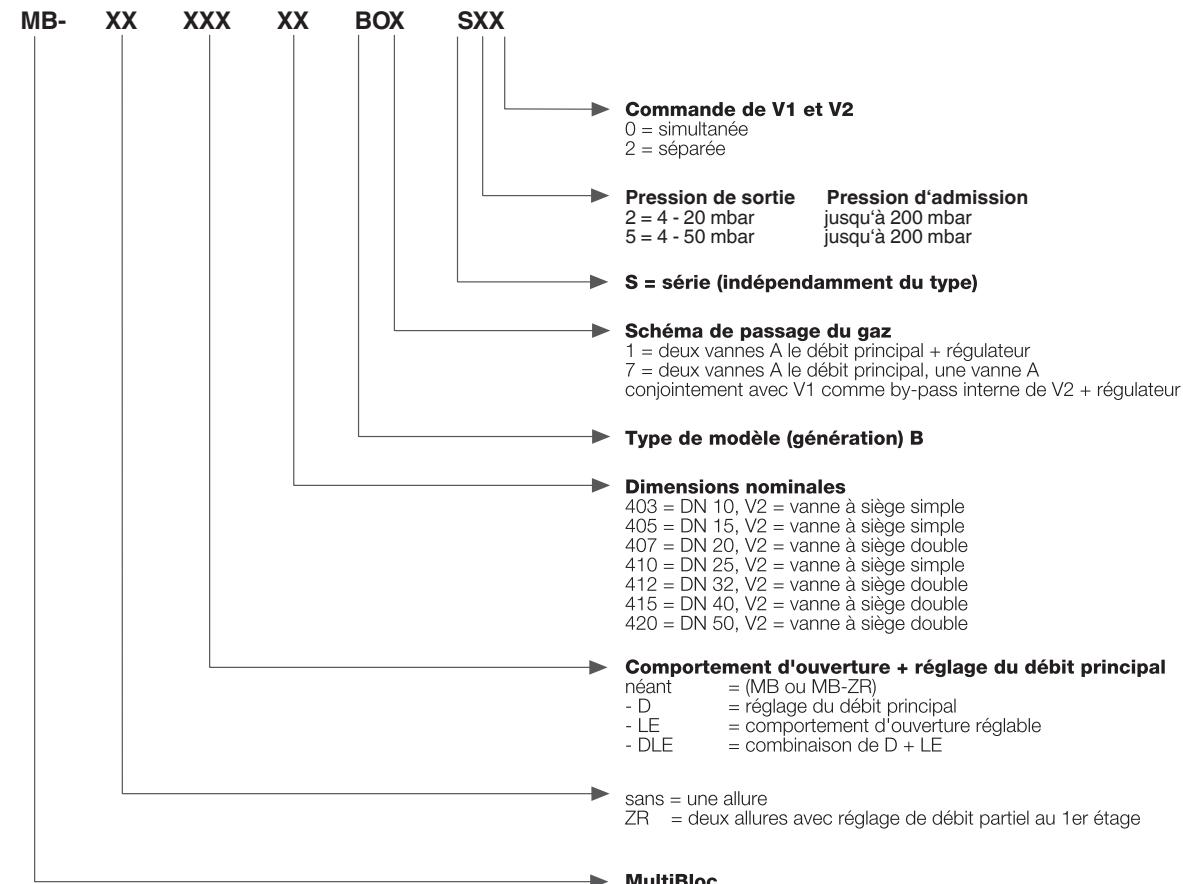

Cotes d'encombrement [mm]

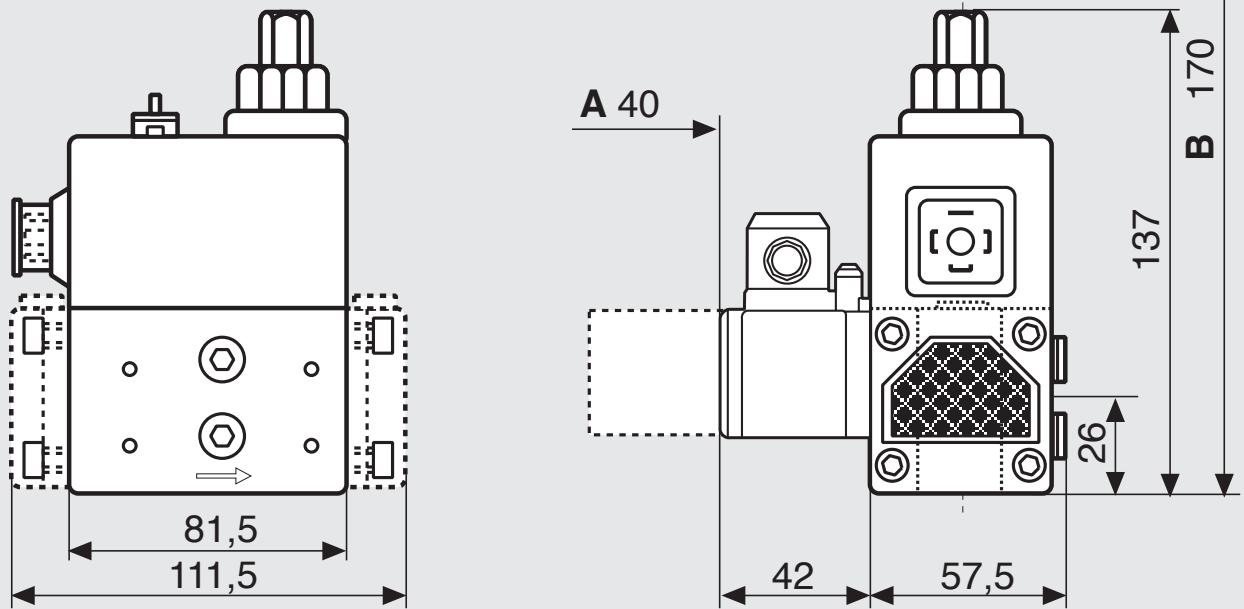

A = place requise pour l'ouverture du capot

B = place requise pour le remplacement de la bobine


Type	Rp	Temps d'ouverture	Poids [kg]
MB-D 403 B01	Rp 1/2	< 1 s	1,4
MB-DLE 403 B01	Rp 1/2	< 20 s	1,5

Puissance / courant absorbé

[VA] ~(AC) 230 V; +20 °C:

MB...403 B01 S 20	24
MB...403 B01 S 22	36

Courbes caractéristiques débit - chute de pression, avec réglage complètement réalisé et filtre fin

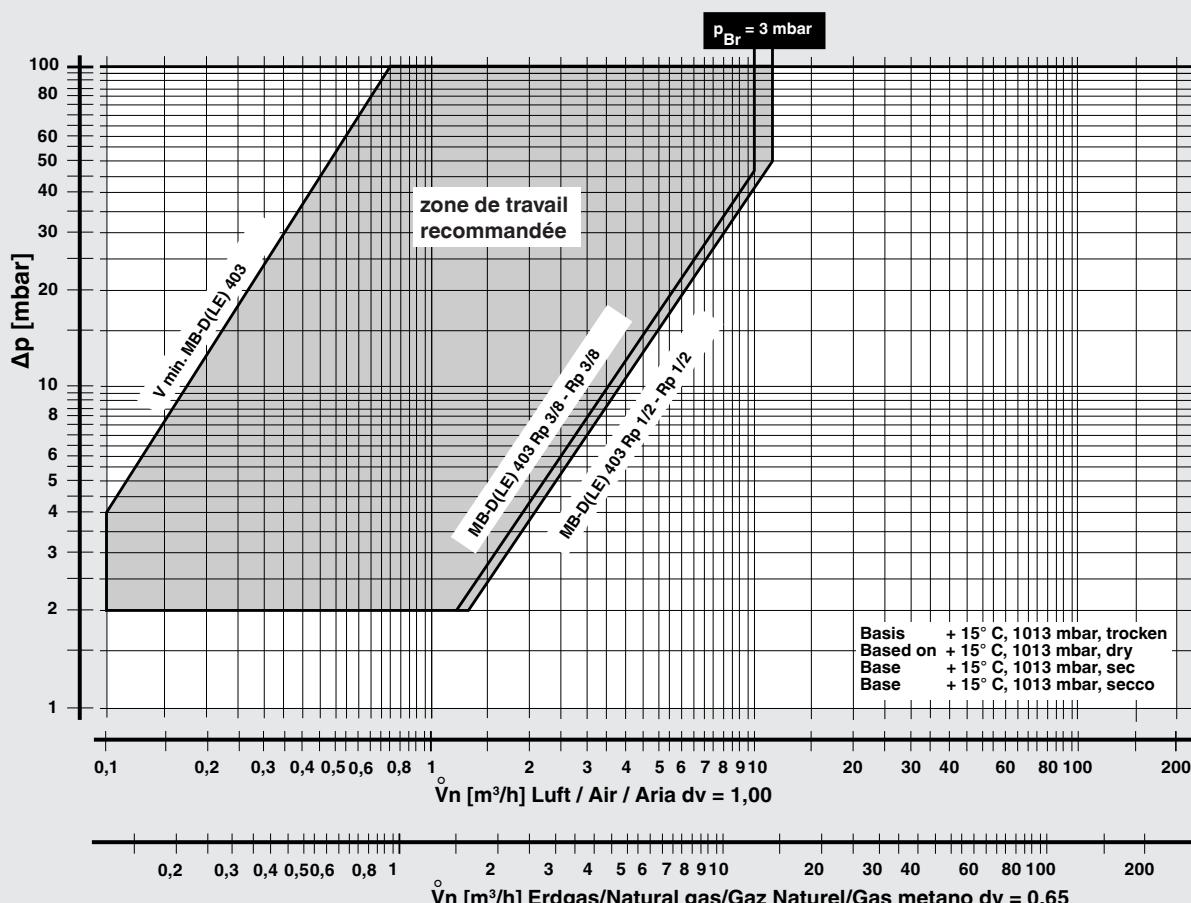

$f =$	Dichte Luft Spec. weight air poids spécifique de l'air peso specifico aria
	Dichte des verwendeten Gases Spec. weight of gas used poids spécifique du gaz utilisé peso specifico del gas utilizzato

Type de gaz	Densité [kg/m³]	dv	f
Gaz naturel	0.81	0.65	1.24
Gaz de ville	0.58	0.47	1.46
GPL	2.08	1.67	0.77
Air	1.24	1.00	1.00

$$\overset{\circ}{V}_{\text{verwendetes Gas/gas used/gaz utilisé/gas utilizzato}} = \overset{\circ}{V}_{\text{Luft/air/aria}} \times f$$

Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique.

Karl Dungs S.A.S.
368, Allée de L'Innovation
F-59810 Lesquin
Téléphone +33 (0) 973 546 905
Télécopie +33 (0) 970 170 772
e-mail info.f@dungs.com
Internet www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Téléphone +49 (0)7181-804-0
Télécopie +49 (0)7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com