


MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

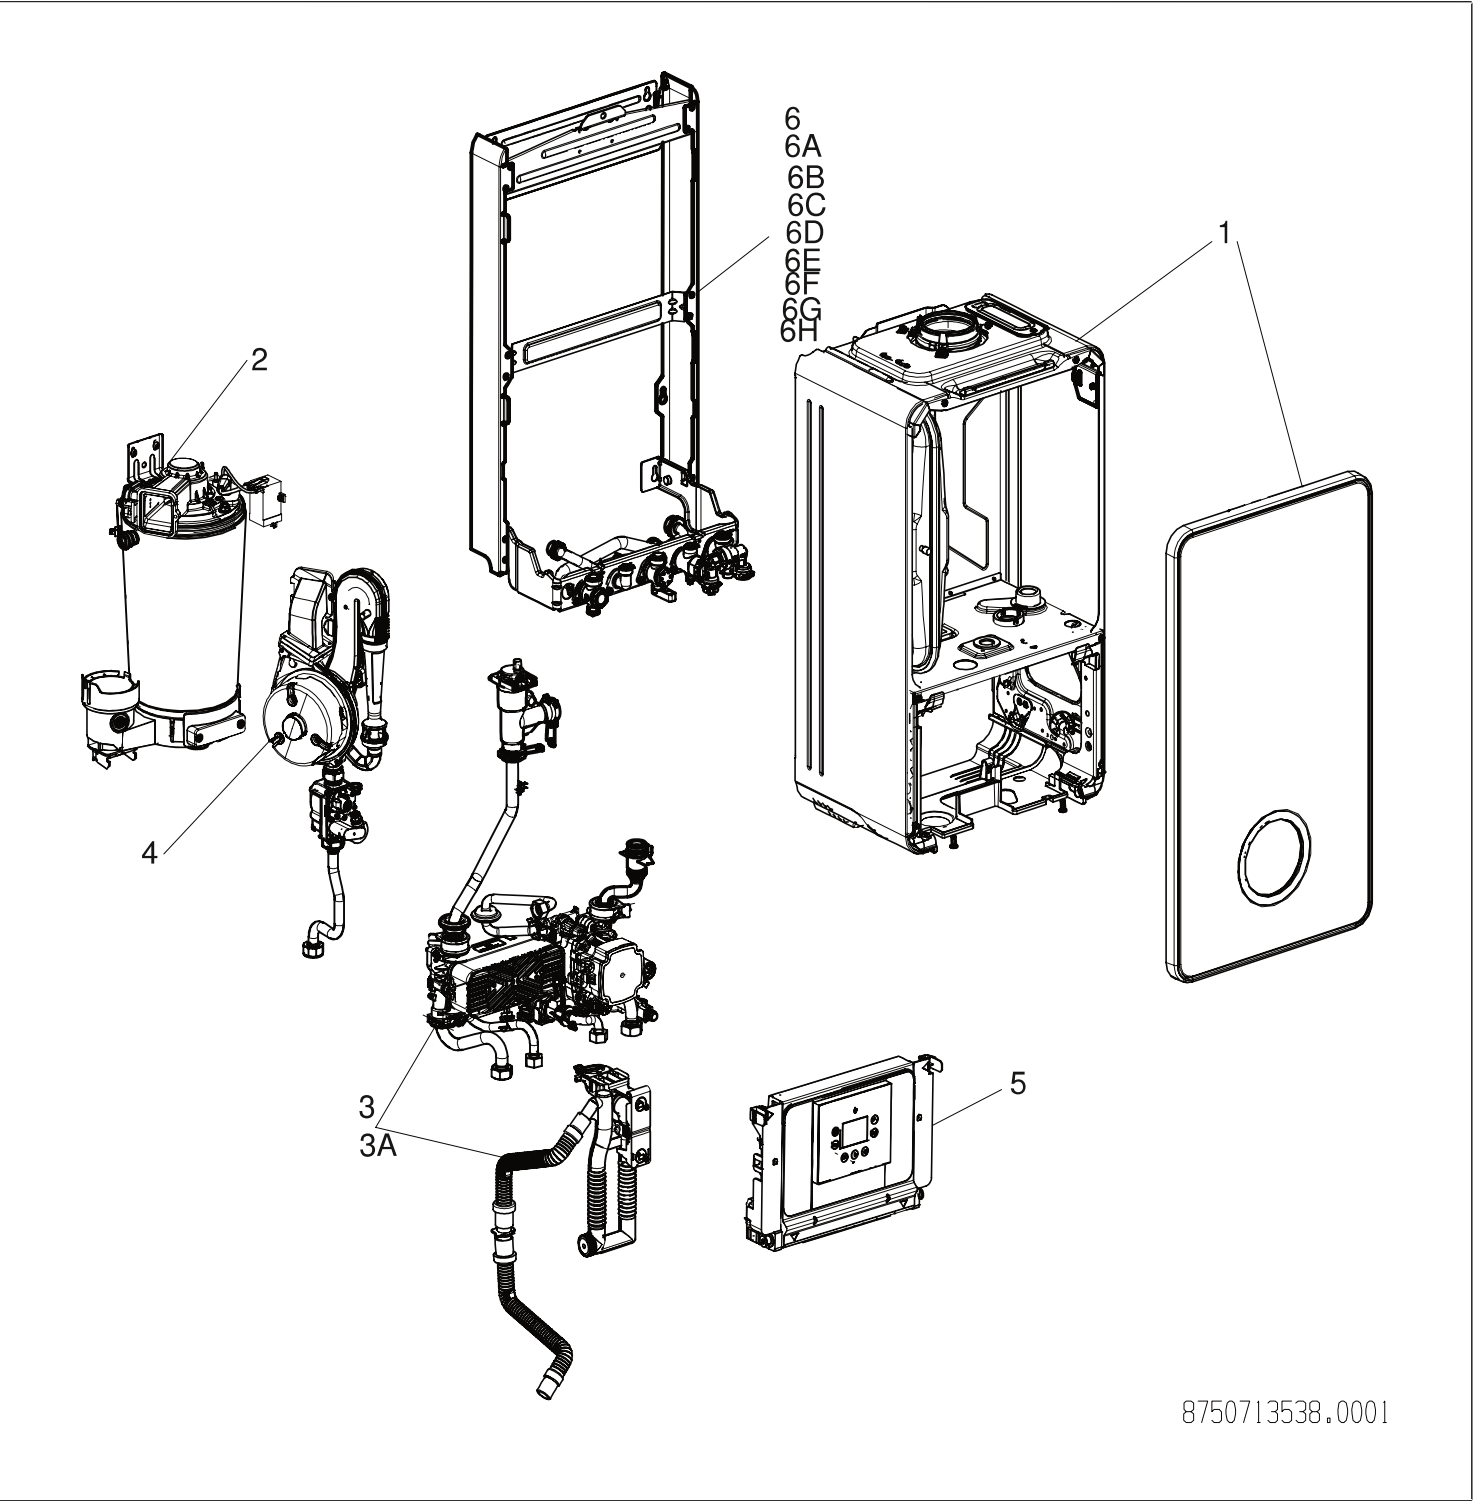

8750713538.0001

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami si šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Instalacija/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتثبيت/التجميع

يجب أن يتم التثبيت/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

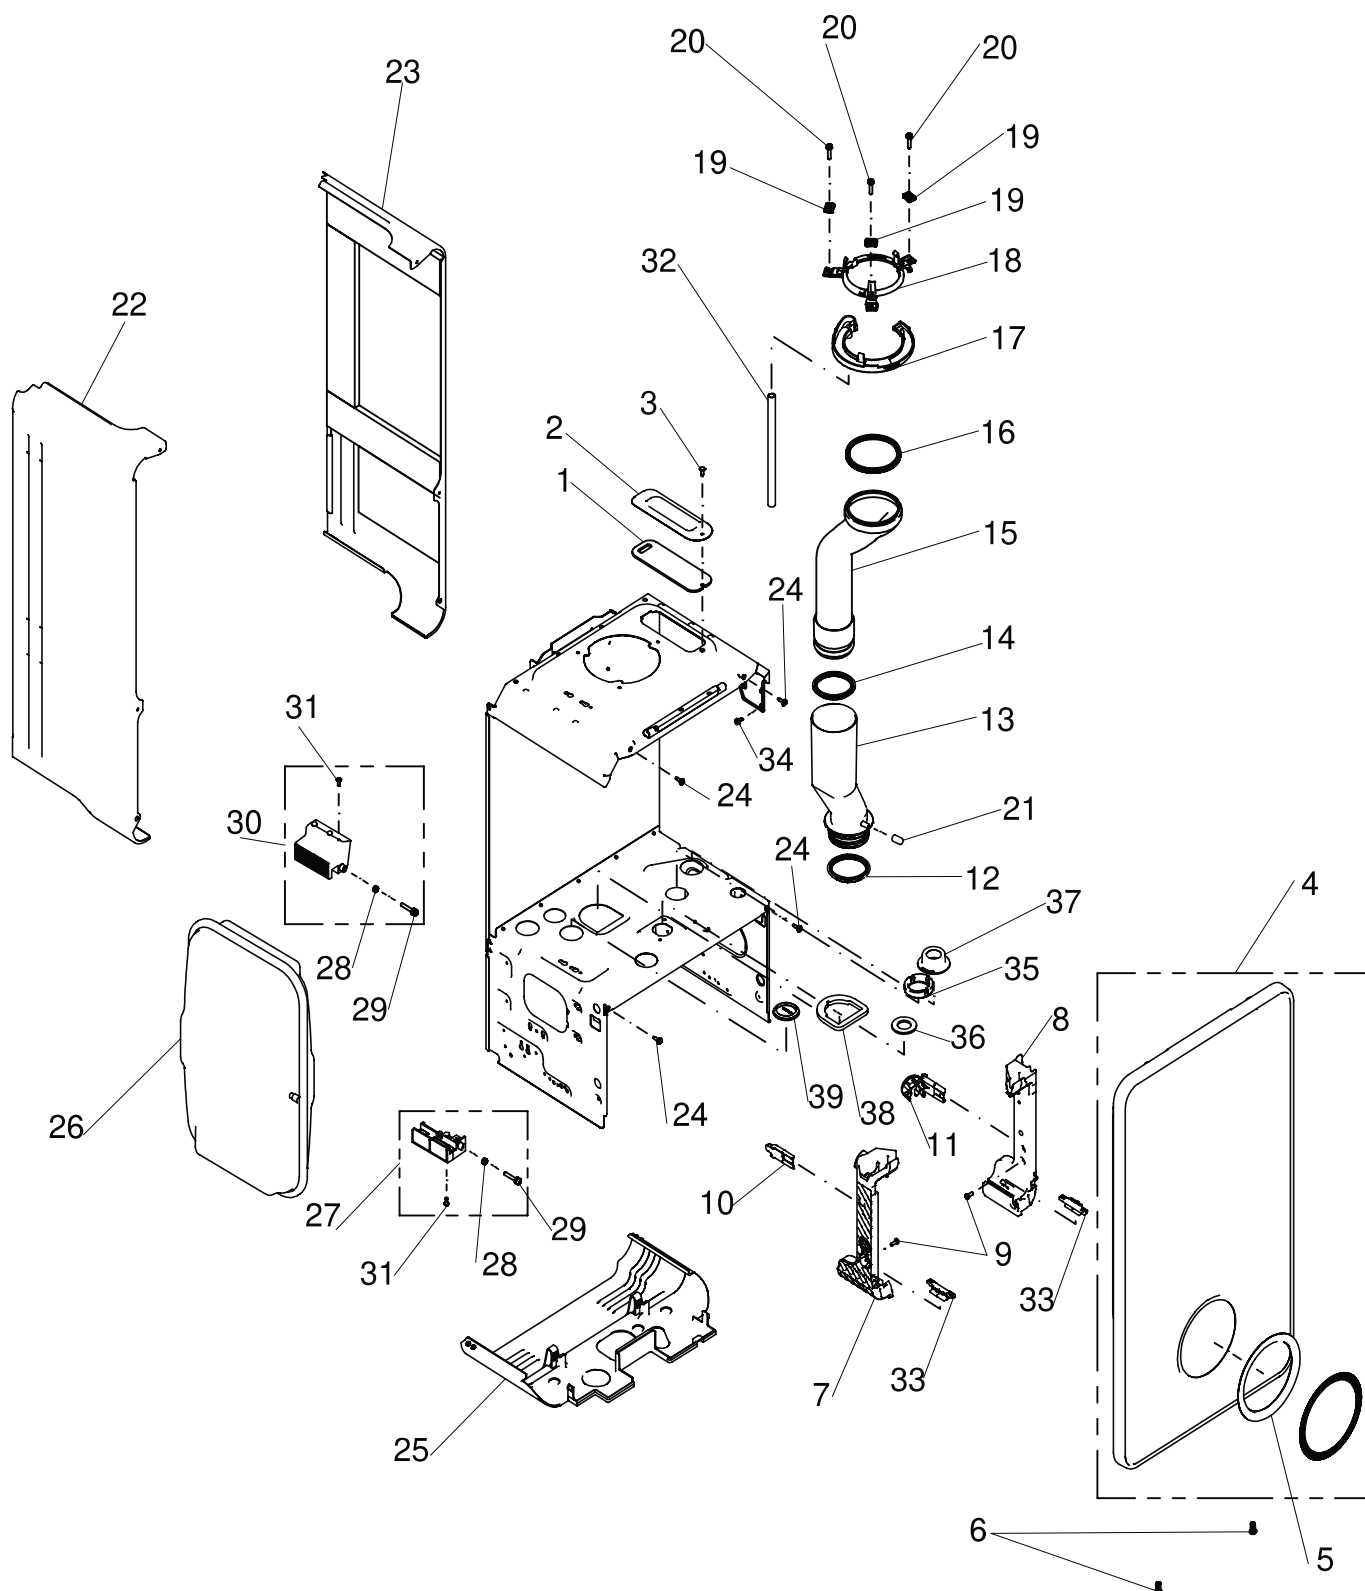

8750713539.01


1

Casing
Carter

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

Pos	Description Dénomination	Ordering no. Numéro de commande	18/25 kW Mixte	22/30 kW Mixte	N GVS IC 15	N GVS IC 22															Remarks Remarques	
1	Gasket	8 716 121 868	■	■	■	■																
2	Cover plate	8 737 602 307	■	■	■	■																
3	Screw (10x) 8x1/2"	8 716 115 306 0	■	■	■	■																
4	Front Cover	8 716 121 156	■	■	■	■																
5	Bezel	8 716 121 411	■	■	■	■																
6	Screw M5x15 (10x)	8 737 603 843	■	■	■	■																
7	Side Support LH	8 716 121 307	■	■	■	■																
8	Side Support RH	8 716 121 305	■	■	■	■																
9	Screw M4x12 (10x)	2 914 411 404 0	■	■	■	■																
10	Harness Clamp	8 716 121 310	■	■	■	■																
11	Harness Clamp With PG Mount	8 716 121 312	■	■	■	■																
12	Seal Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■	■	■																
13	Flue pipe (bottom)	8 718 650 987 0	■	■	■	■																
14	Seal Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■	■	■																
15	Flue pipe (top)	8 718 650 986 0	■	■	■	■																
16	Seal Ø80mm	8 737 902 970 0	■	■	■	■																
17	Covering sheet	8 718 650 036 0	■	■	■	■																
18	Support (Flue pipe)	8 718 682 454 0	■	■	■	■																
19	Clip 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■	■	■																
20	Screw No.10x20 Hex Flange Head (3x)	8 716 109 363 0	■	■	■	■																
21	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■	■	■																
22	Side Panel LH	8 716 121 497	■	■	■	■																
23	Side Panel RH	8 716 121 498	■	■	■	■																
24	Screw 8x1/2 ZC PZFL Type B S/Tap Dog Tip	8 716 117 028	■	■	■	■																
25	Bottom Panel	8 716 121 496	■	■	■	■																
26	Expansion vessel	8 718 650 655 0	■	■	■	■																
27	Support (Expansion vessel)	8 737 602 309	■	■	■	■																
28	Nut M5	2 915 011 006 0	■	■	■	■																
29	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0	■	■	■	■																
30	Support (Expansion vessel)	8 737 602 308	■	■	■	■																
31	Screw B4x10-St-H	2 914 211 302 0	■	■	■	■																
32	Pipe Silicon	8 716 121 393	■	■	■	■																
33	Hinge Lock	8 716 121 406	■	■	■	■																
34	Screw M4 x 8 Hex Hd Pozi TapTite	8 716 117 078	■	■	■	■																
35	Seal Condensate Tray	8 716 117 038	■	■	■	■																
36	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■																
37	Seal	8 716 121 856	■	■	■	■																
38	Seal kit	8 737 709 150	■	■	■	■																
39	Blanking Cap	8 716 121 897	■	■	■	■																
MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS												Casing Carter										1

Spare parts list
 Liste des pièces de rechange

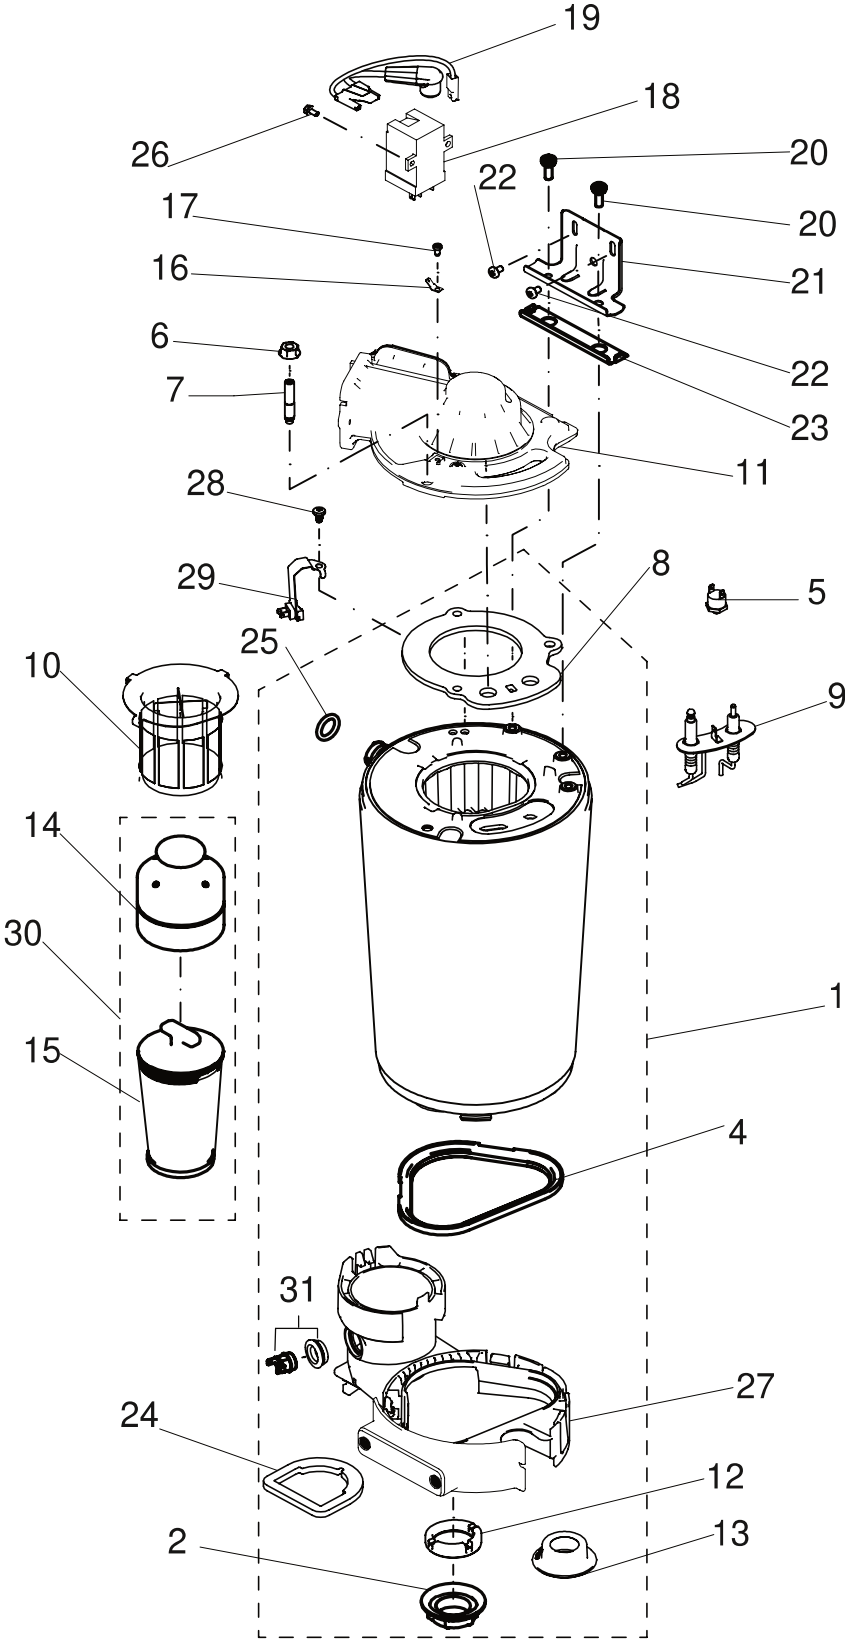

8750307378.0001

2

Heat Exchanger
 Échangeur thermique,Échangeur


MEGALIS iCONDENS
 EGALIS iCONDENS

[illegible]

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

2

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

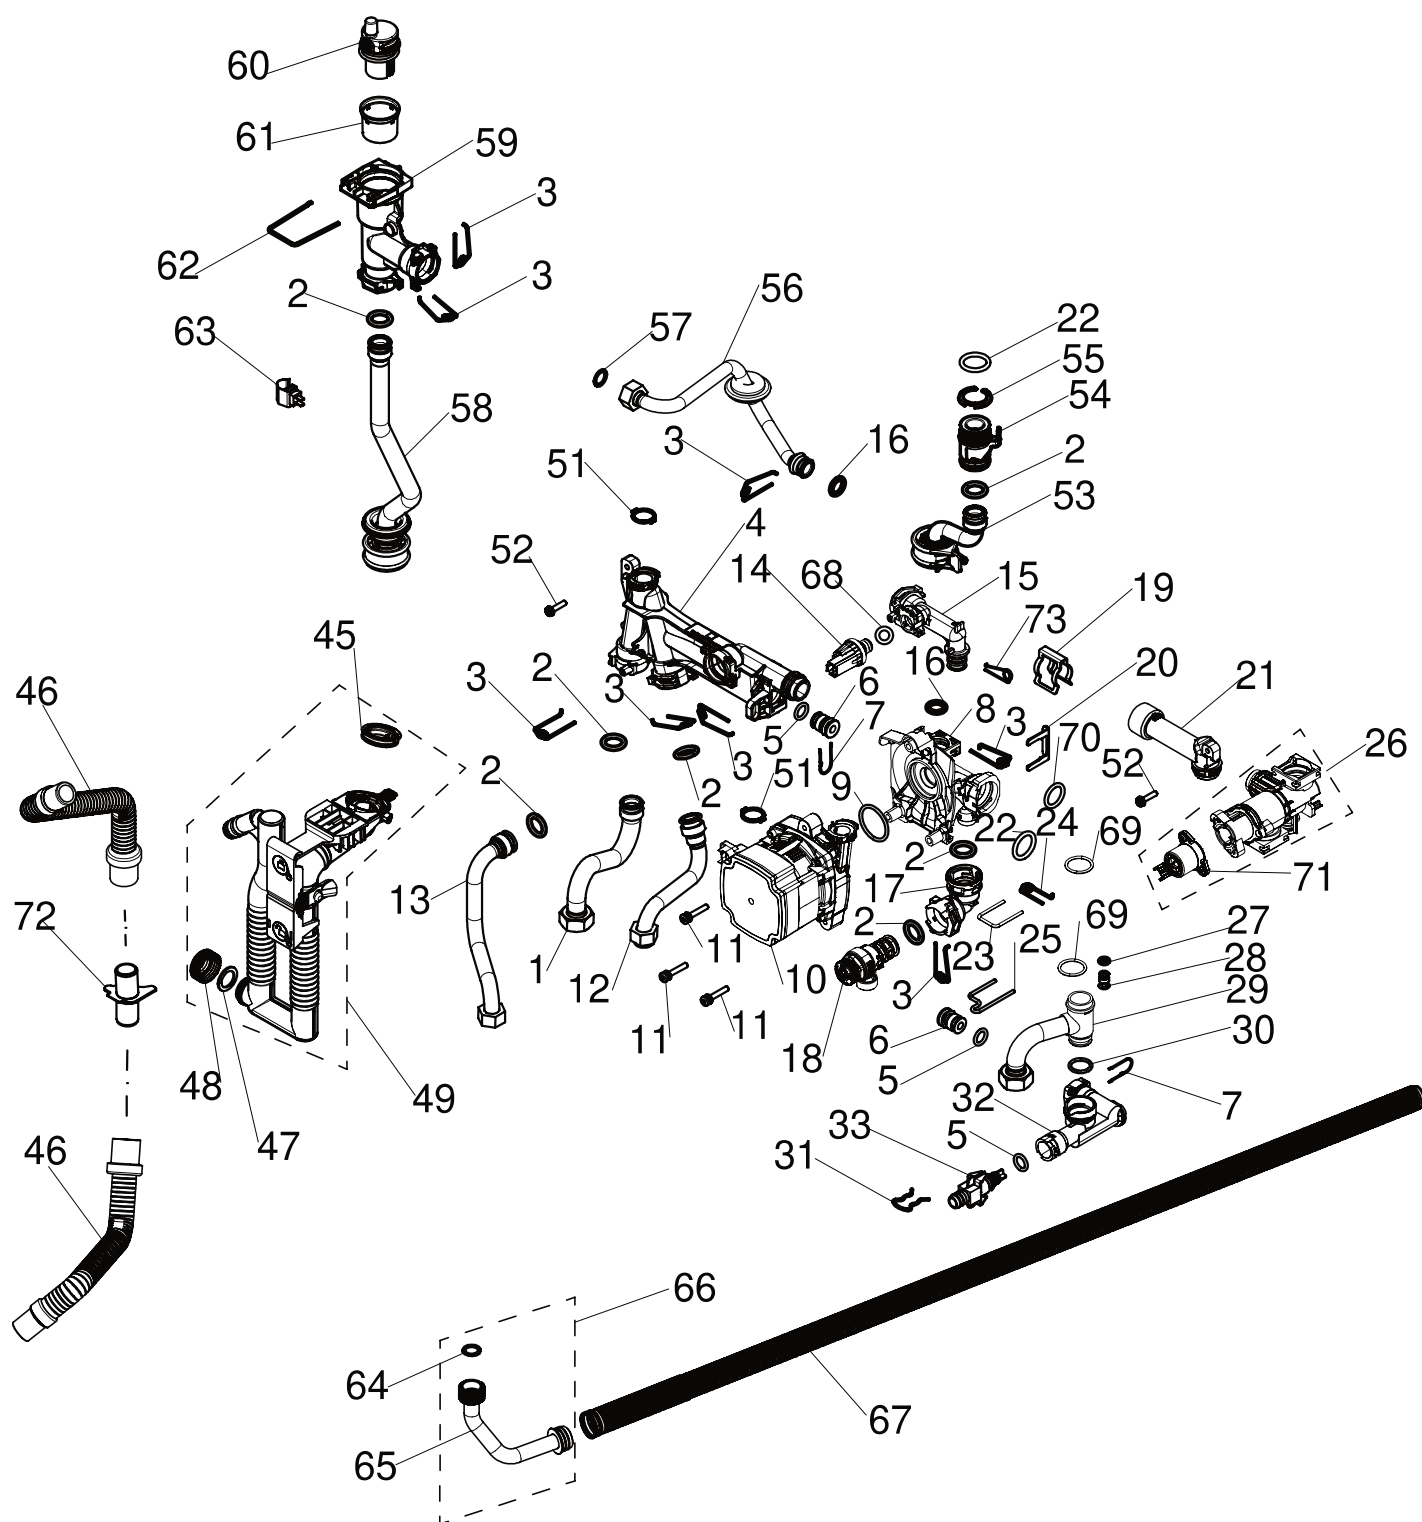


8750717666.0001

Hydraulics
 Hydraulique
3A

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

[illegible]

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

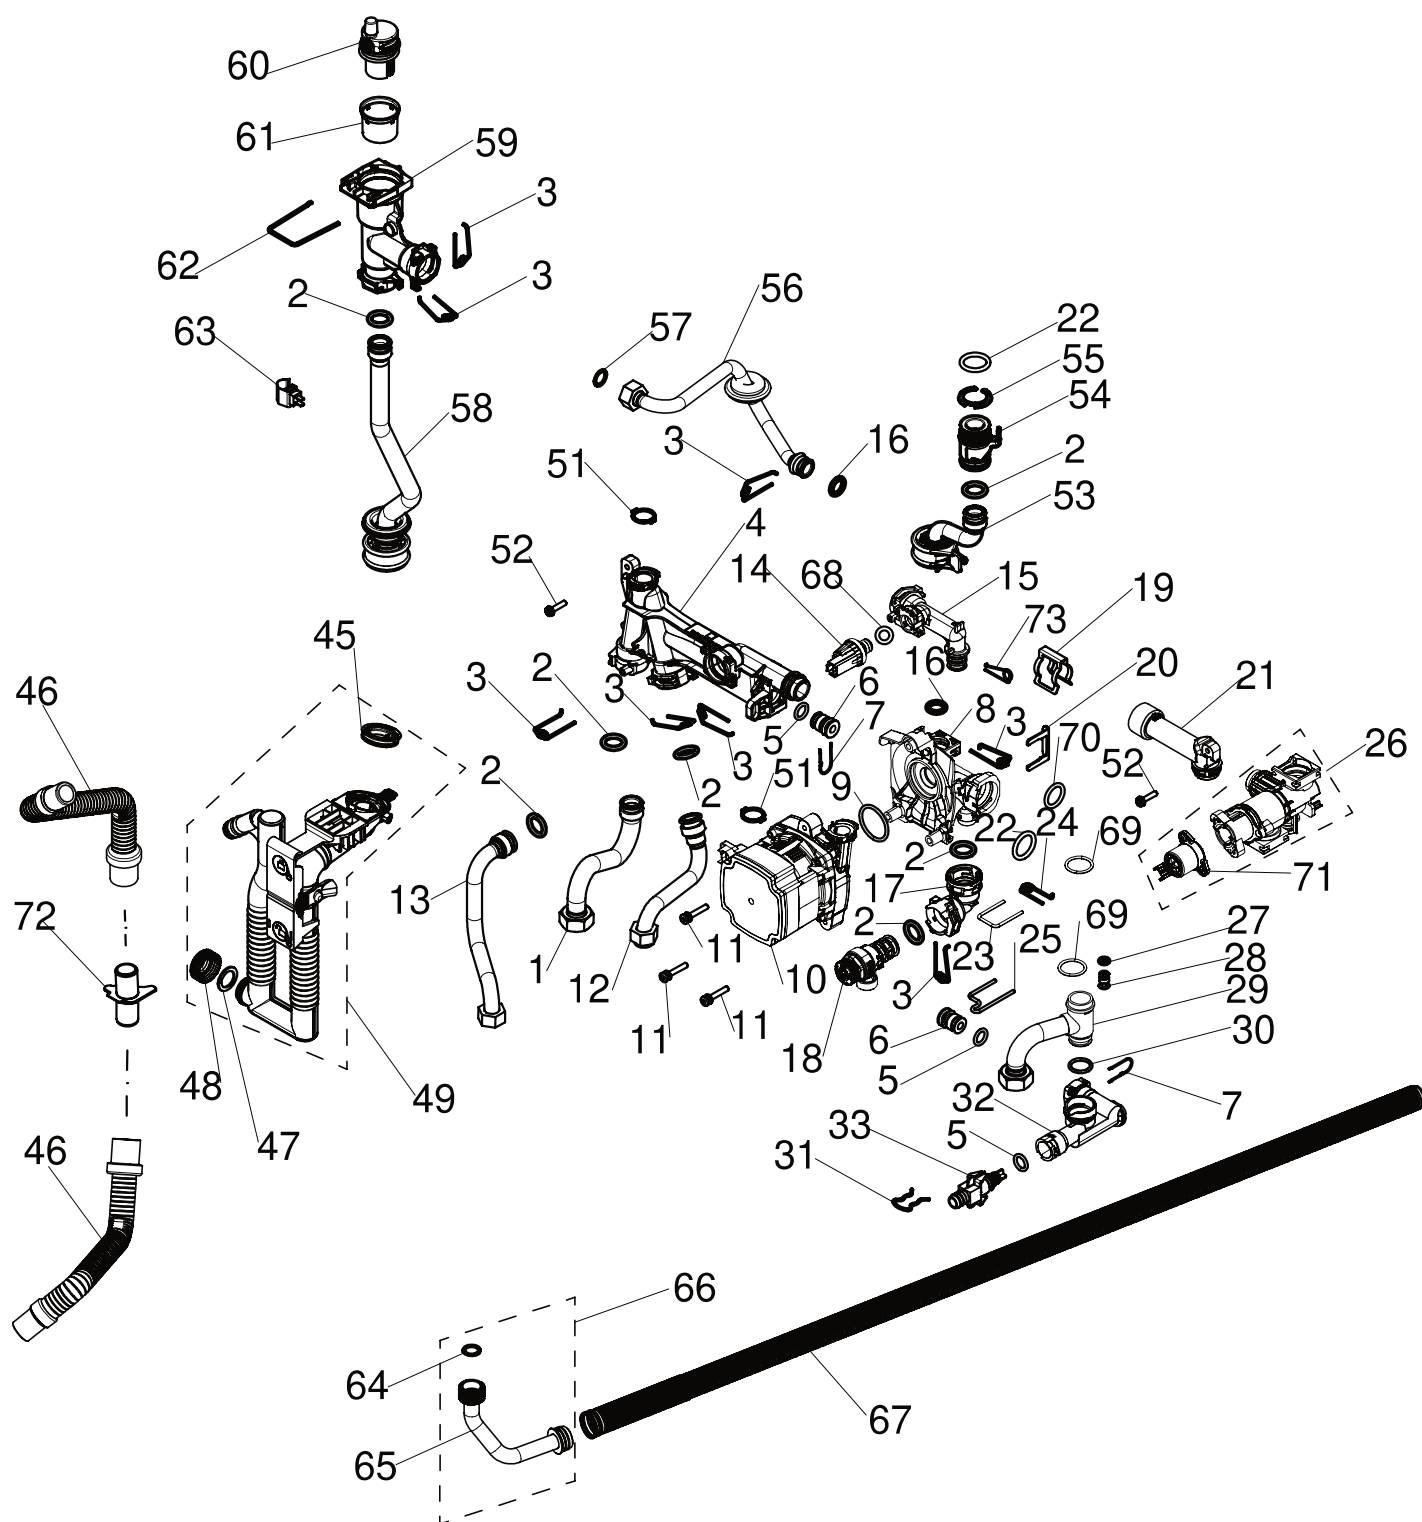

8750717666.0001

3A

Hydraulics
 Hydraulique


MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

Pos	Description Dénomination	Ordering no. Numéro de commande	18/25 kW Mixte	22/30 kW Mixte	N GVS iC 15	N GVS iC 22														Remarks Remarques
65	Pipe	8 716 121 862			■	■														
66	Pipe	8 716 121 862			■	■														
67	Corrugated pipe	8 718 220 222 0			■	■														
68	O-ring 9,5x2,5 (1x)	8 716 121 863			■	■														
69	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349			■	■														
70	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0			■	■														
71	Motor (3-way valve)	8 737 602 357			■	■														
72	Adaptor Condensate Discharge	8 718 680 854 0			■	■														
73	Clip 10mm	8 718 663 229 0			■	■														

MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS	Hydraulics Hydraulique	3A
-------------------------------------	---------------------------	----

Spare parts list

Liste des pièces de rechange

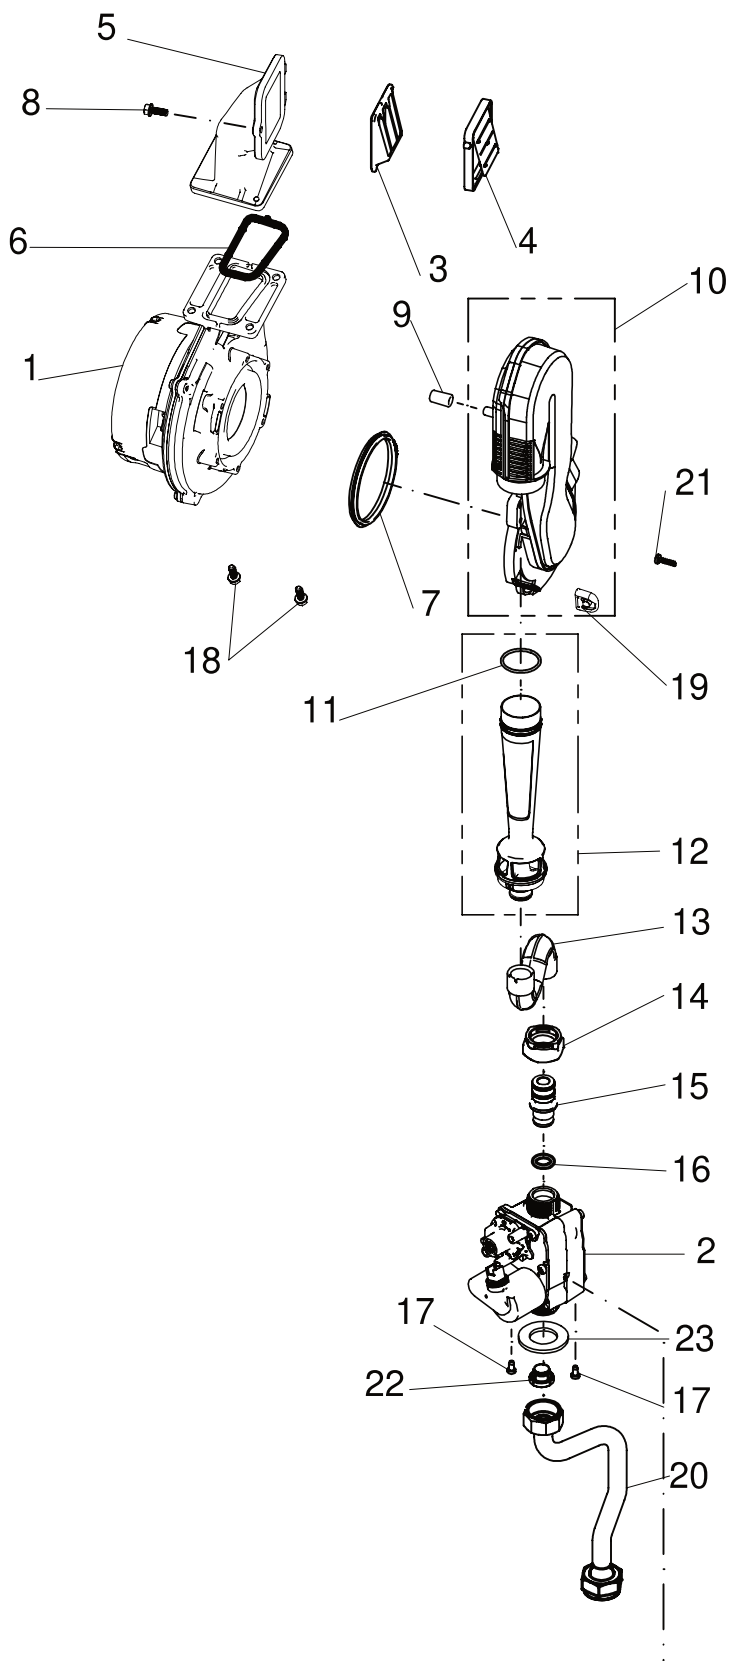

8750307418.0002


Gas Valve/Fan
Soupape gaz

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

Pos	Description Dénomination	Ordering no. Numéro de commande	18/25 kW Mikte	22/30 kW Mikte	N GVS IC 15	N GVS IC 22														Remarks Remarques
1	Fan	8 718 651 784 0	■	■	■	■														
2	Gas valve	8 737 604 361	■	■	■	■														
3	Flap Guard	8 716 117 051	■	■	■	■														
4	Non-return valve	8 716 117 050	■	■	■	■														
5	Fan elbow	8 718 649 646 0	■	■	■	■														
6	Seal burner hood - fan	8 718 600 808	■	■	■	■														
7	Gasket Venturi casing	7 746 900 441	■	■	■	■														
8	Screw M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■	■	■	■														
9	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■	■	■														
10	Pipe Suction	8 737 719 057	■	■	■	■														
11	O-ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■	■	■	■														
12	Venturi D= 4,5mm Z	8 718 650 947 0		■		■														
12	Venturi D= 3,5mm X	8 718 650 948 0	■		■															
13	Tube - Gas Supply	8 718 650 473 0	■	■	■	■														
14	Nut	8 716 106 683 0	■	■	■	■														
15	Restrictor 15kW G20/G25	8 716 121 807	■		■															
15	Nozzle 30 kW G20 / G25	8 737 603 467		■		■														
16	O-ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■	■	■	■														
17	Screw M4x8 (10x)	8 718 644 553 0	■	■	■	■														
18	Screw M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■	■	■	■														
19	Cap Snap-Fit	8 716 121 184	■	■	■	■														
20	Pipe	8 716 121 467	■	■	■	■														
21	Screw 4x15 (10x)	8 713 403 013 0	■	■	■	■														
22	Gasket	8 718 600 34A 0	■	■	■	■														
23	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■														
MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS																	Gas Valve/Fan Soupape gaz			4

Spare parts list

Liste des pièces de rechange

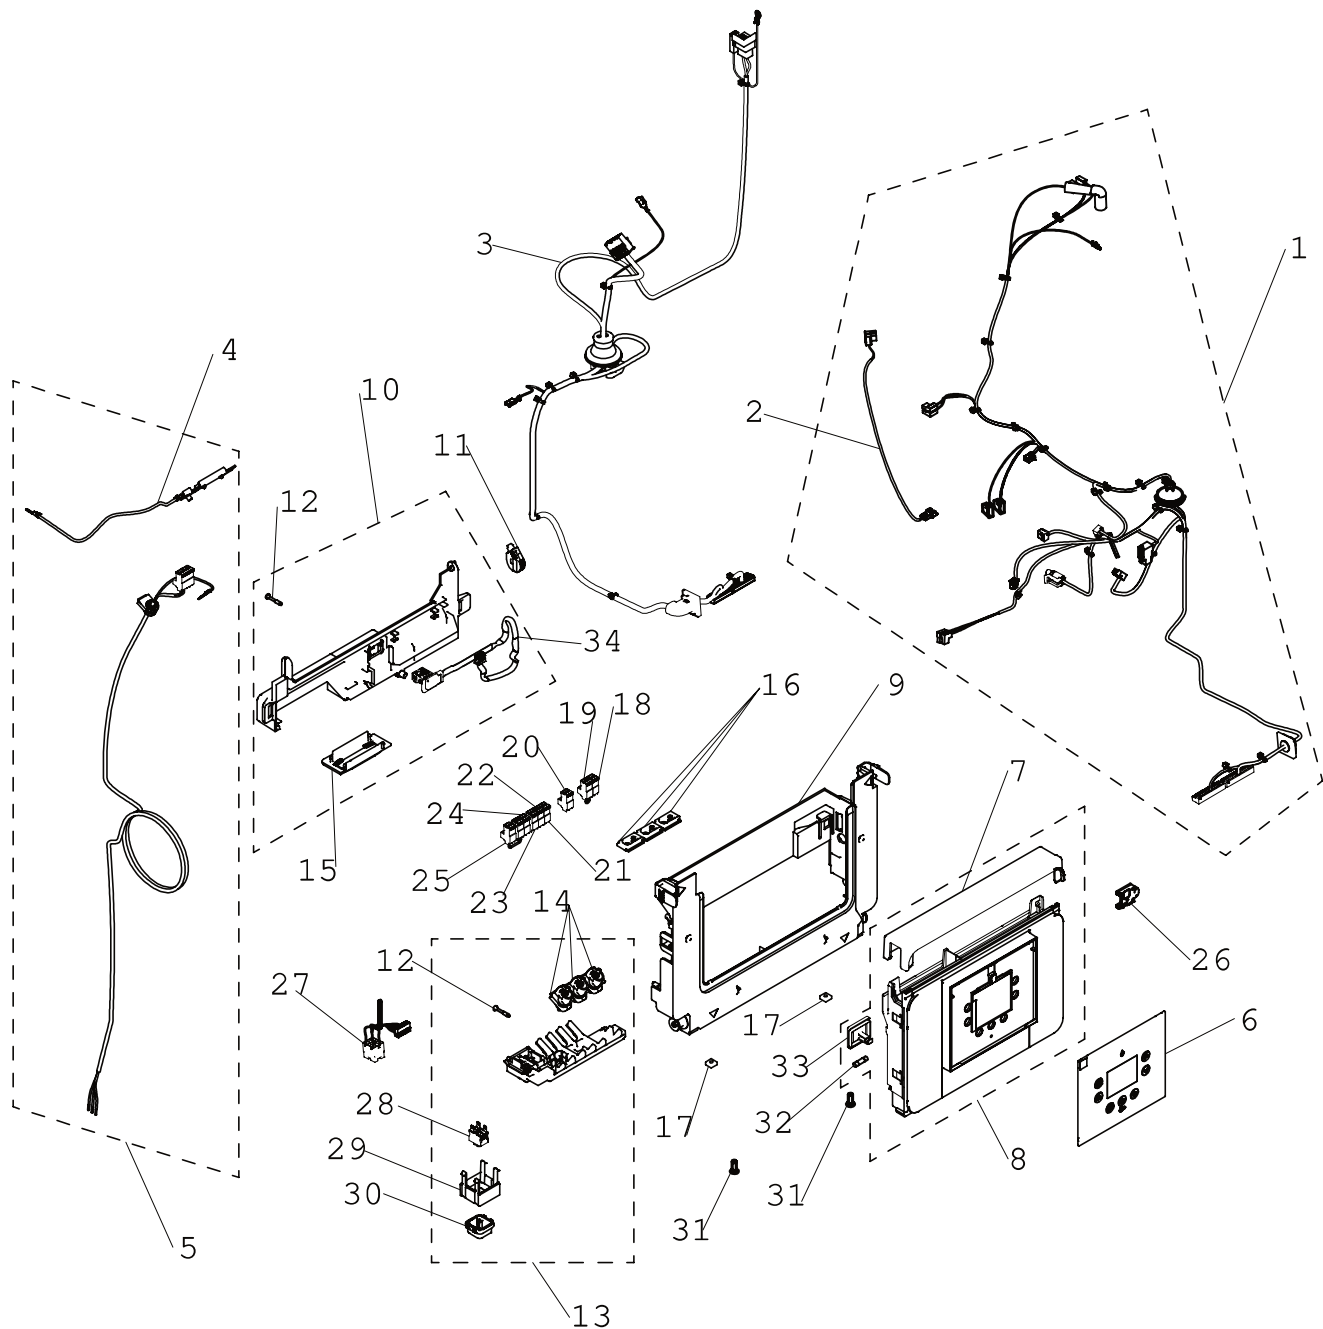

8715307379.0001

5


Control Unit
Appareil de régulation, tableau de régula

MEGALIS iCONDENS

EGALIS iCONDENS

5

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

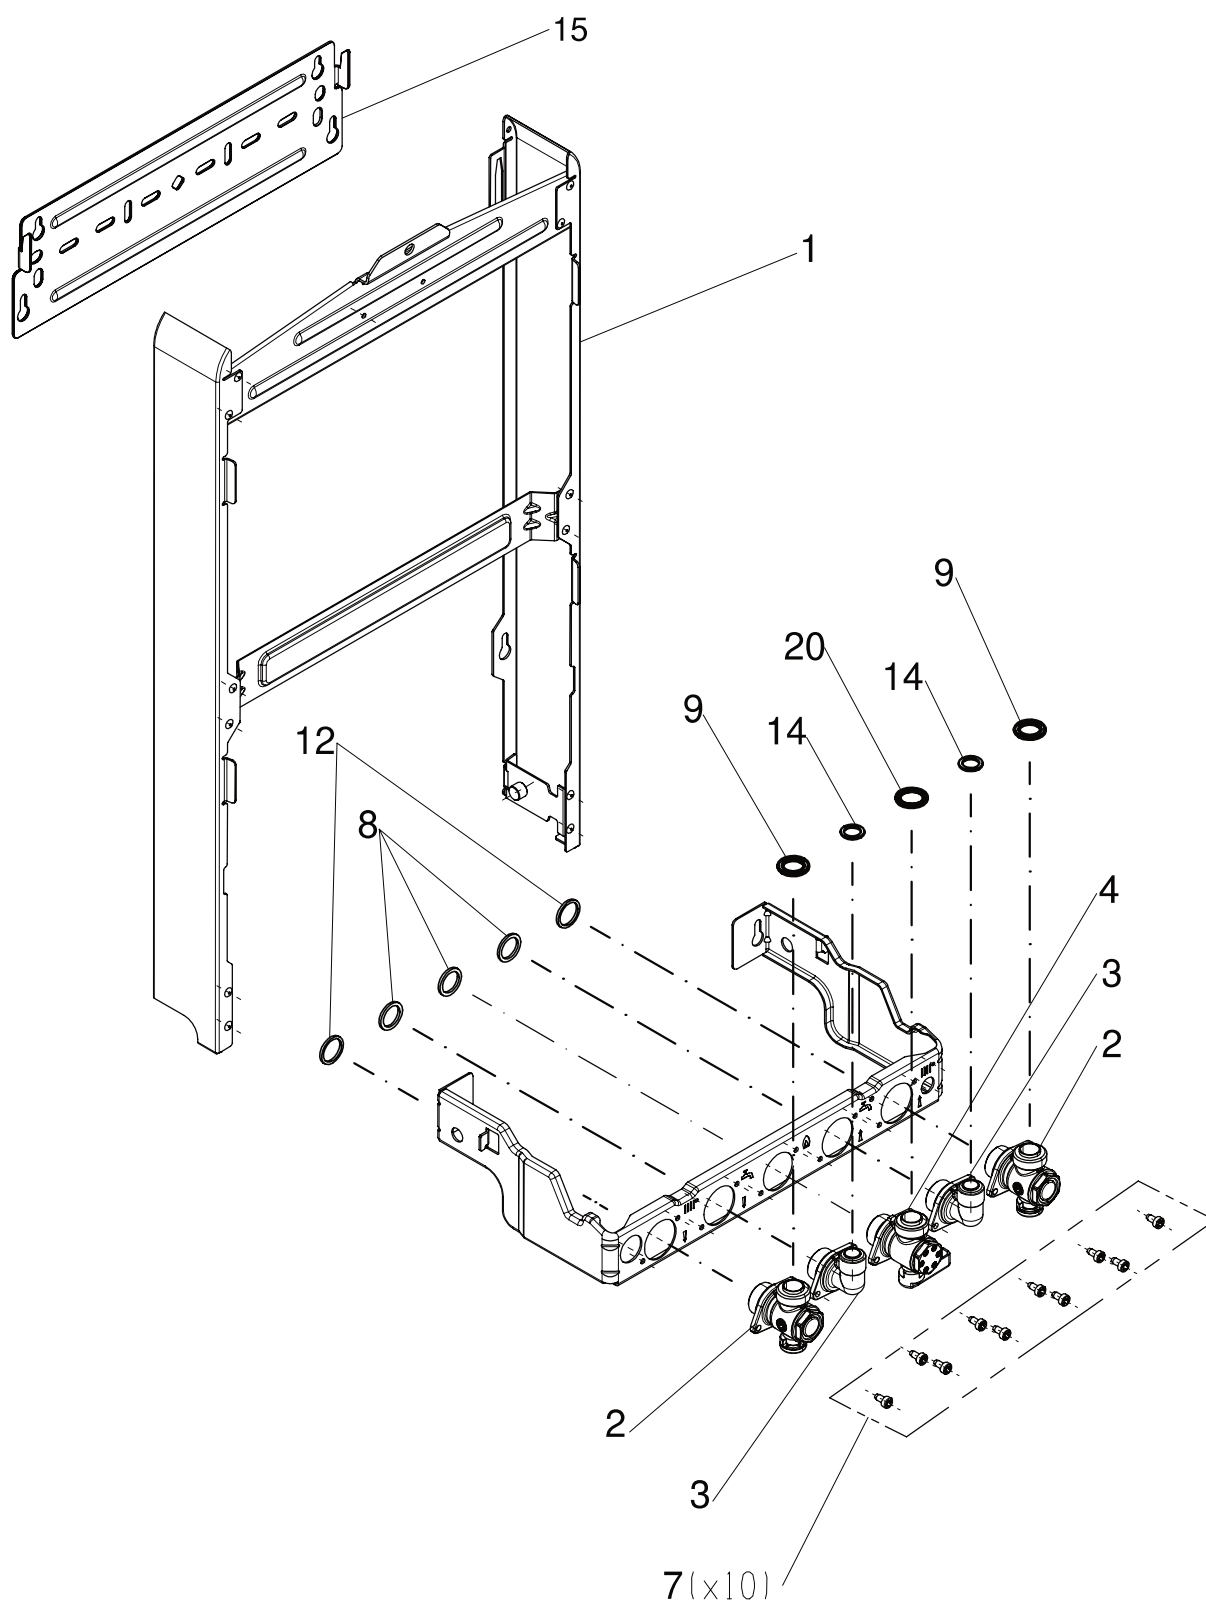

8716753505.0002

Wall Frame iDOS GB 5-1R
 Dossieret iDOS GB 5-1R

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

6D


Pos	Description Dénomination	Ordering no. Numéro de commande	18/25 kW Mixte	22/30 kW Mixte	N GVS iC 15	N GVS iC 22														Remarks Remarques
1	Installation Accessories	8 716 747 339			■	■														
2	Valve 3/4"	8 716 156 759 0			■	■														
3	Manifold 1/2"-3/4"	8 716 747 365			■	■														
4	Gas Cock	8 716 747 341			■	■														
7	Screw M5x10 (10x)	8 716 747 340			■	■														
8	Gasket 18,4x23,8x2,0 (10x)	8 716 766 640			■	■														
9	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0			■	■														
12	Gasket 20,00x24,00x2,00 (10x)	8 716 766 641			■	■														
14	Gasket 18,6x13,5x1,5 (10x)	8 710 103 045 0			■	■														
15	Wall hanging plate	8 716 747 338			■	■														
20	Washer 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0			■	■														

MEGALIS iCONDENS
EGALIS iCONDENS

Wall Frame iDOS GB 5-1R
 Dossieret iDOS GB 5-1R

6D


Spare parts list
Liste des pièces de rechange

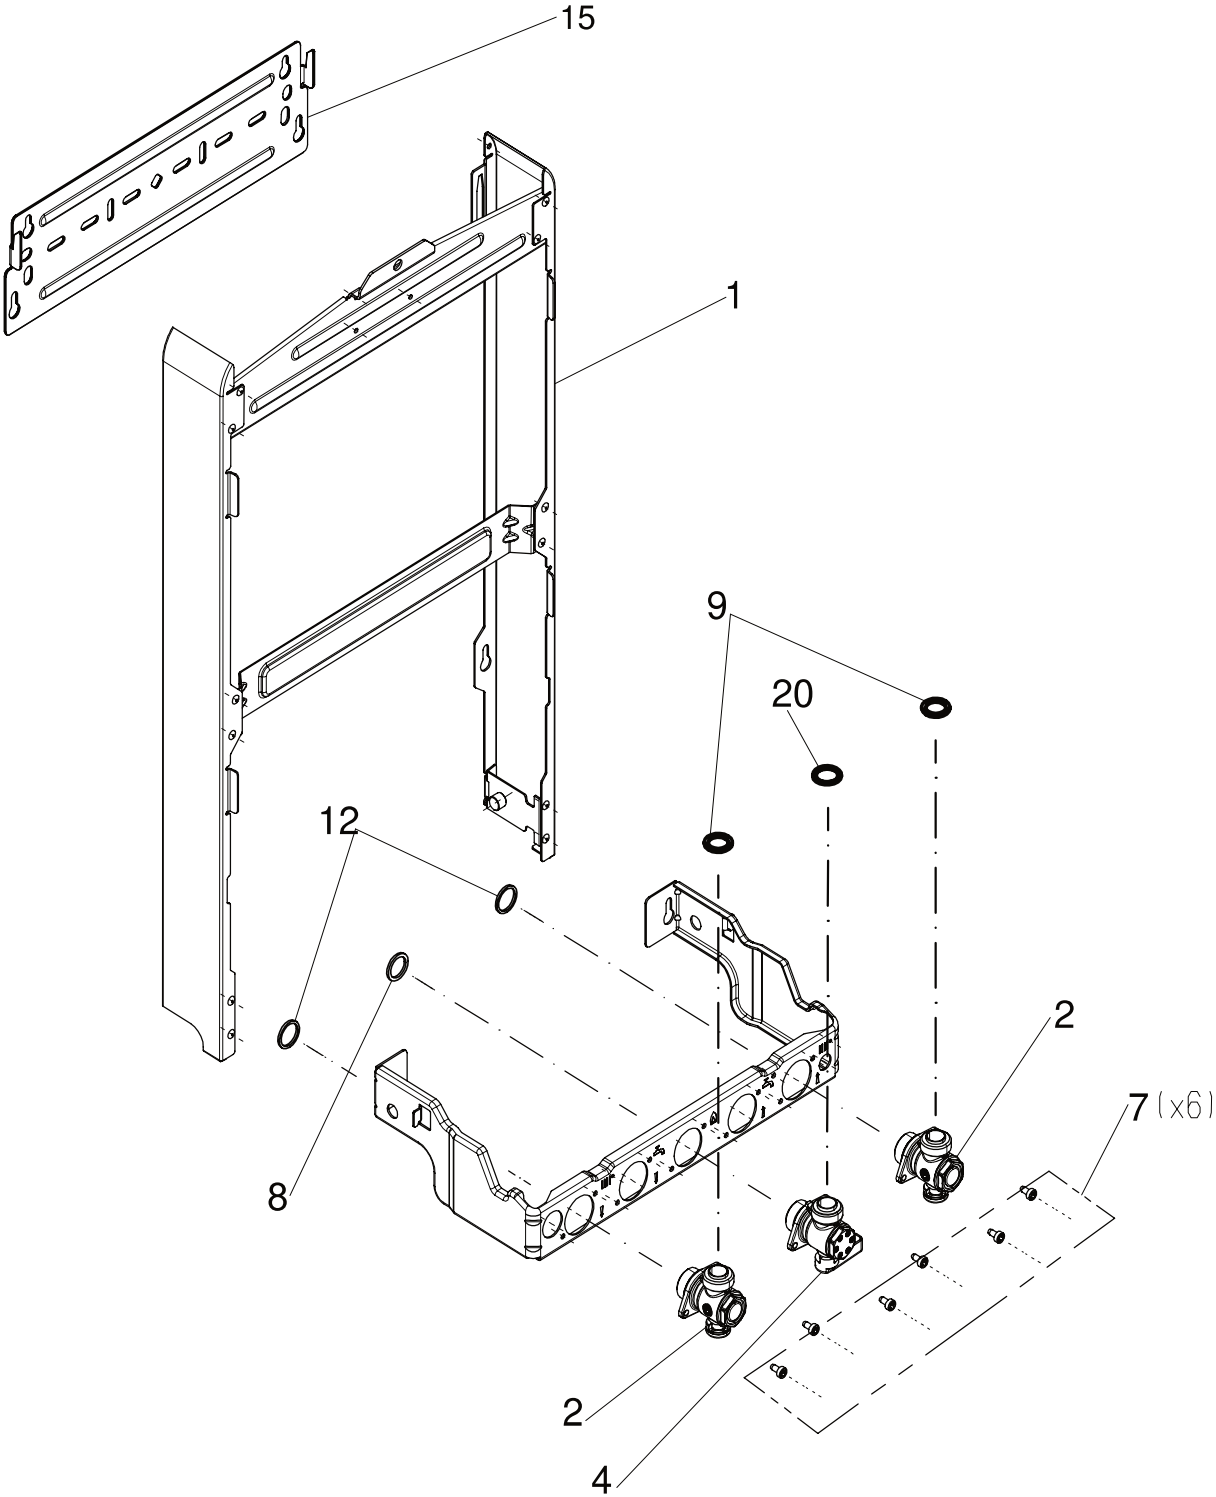

8716753506.0002

6E Wall Frame iDOS GS 5R Dossieret iDOS GS 5R	MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS
---	---

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

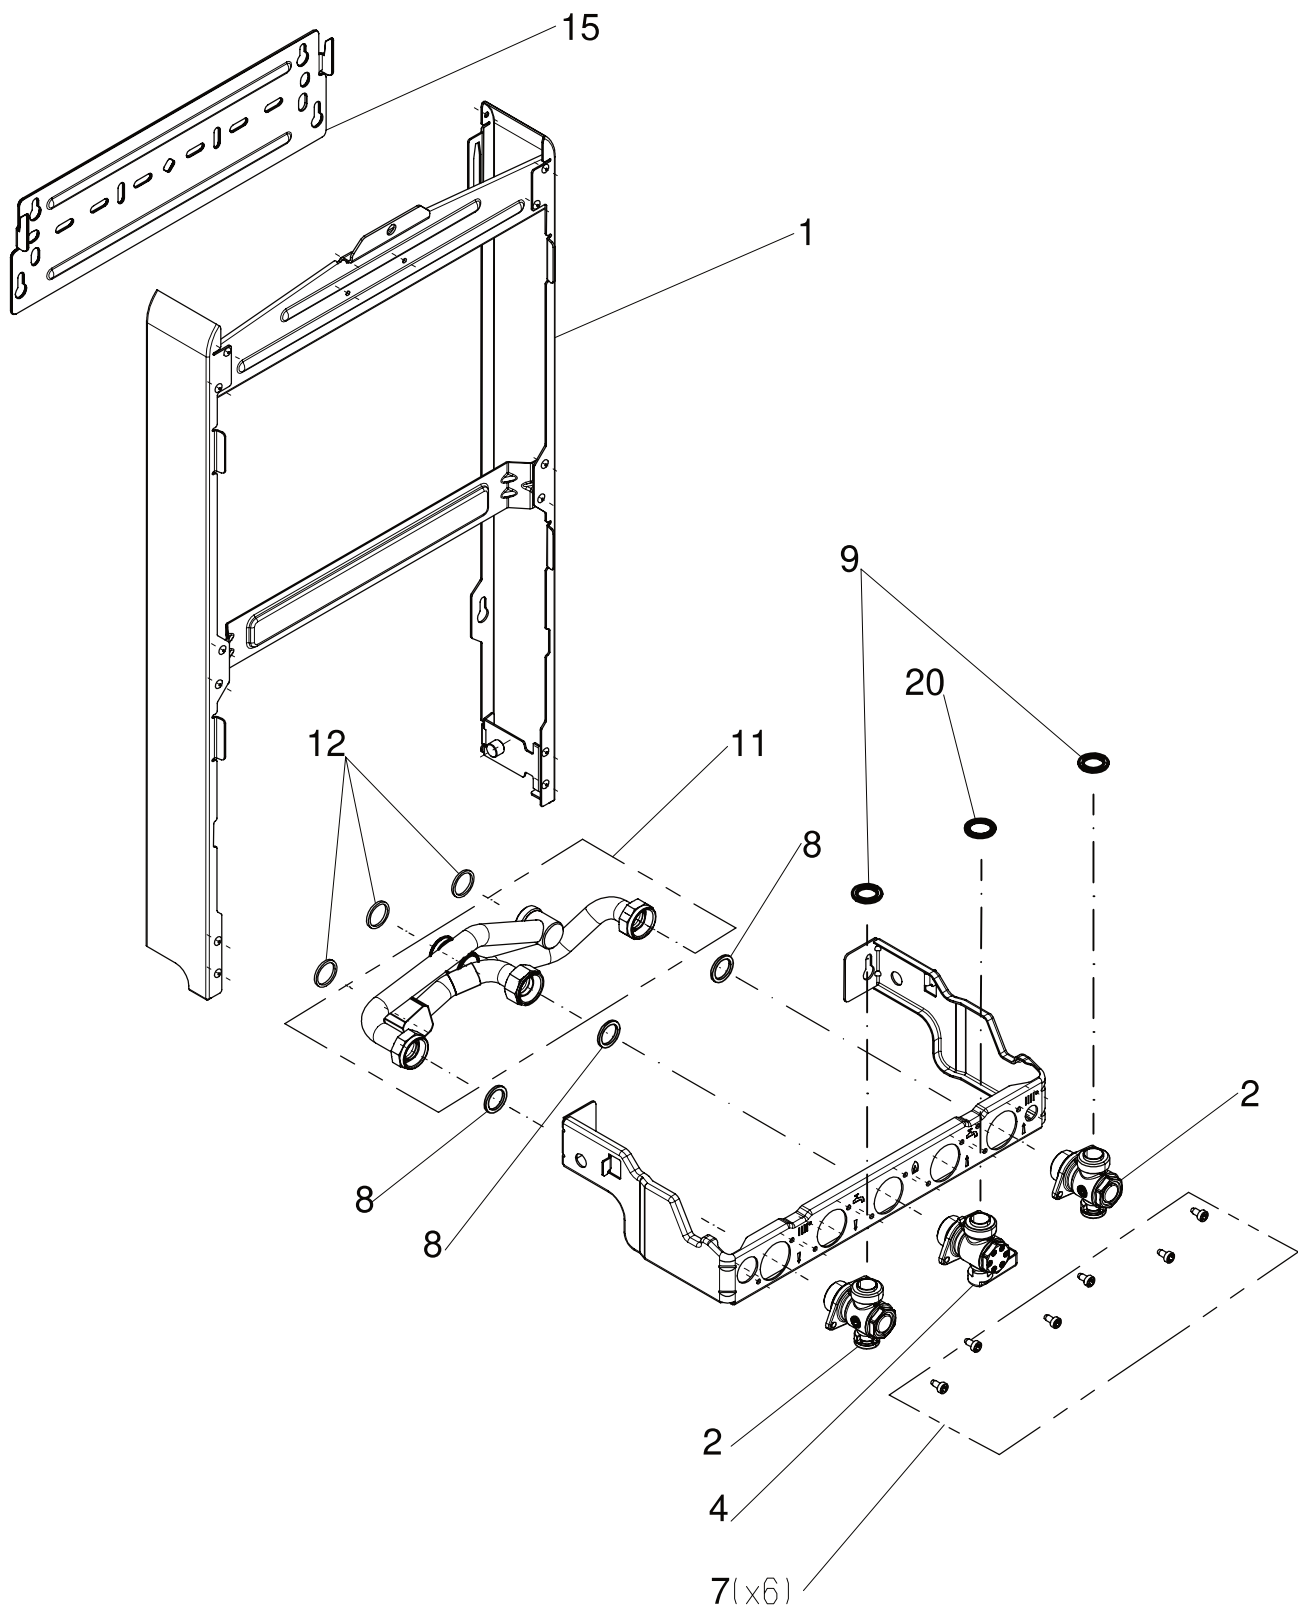

8716753507.0002

6F Wall Frame iDOS GS 6 Dossieret iDOS GS 6	MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS
--	---

Pos	Description Dénomination	Ordering no. Numéro de commande	18/25 kW Mixte	22/30 kW Mixte	N GVS iC 15	N GVS iC 22														Remarks Remarques
1	Installation Accessories	8 716 747 339			■	■														
2	Valve 3/4"	8 716 156 759 0			■	■														
4	Gas Cock	8 716 747 341			■	■														
7	Screw M5x10 (10x)	8 716 747 340			■	■														
8	Gasket 18,4x23,8x2,0 (10x)	8 716 766 640			■	■														
9	Gasket 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0			■	■														
11	Kit of pipes	8 716 747 364			■	■														
12	Gasket 20,00x24,00x2,00 (10x)	8 716 766 641			■	■														
15	Wall hanging plate	8 716 747 338			■	■														
20	Washer 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0			■	■														

MEGALIS iCONDENS EGALIS iCONDENS	Wall Frame iDOS GS 6 Dossieret iDOS GS 6	6F
-------------------------------------	---	----

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
1	Groupe d'assemblage				
1	Joint				
2	Couvercle acces service				
3	Vis (10x) 8x1/2"				
4	Panneau avant				
5	Collerette de centrage				
6	Vis M5x15 (10x)				
7	Console				
8	Plaque de fixation				
9	Vis M4x12 (10x)				
10	Support de câbles				
11	Câble				
12	Joint Ø70mm				
13	Tuyau de fumées (inférieur)				
14	Joint Ø70mm				
15	Tuyau de fumées (supérieur)				
16	Joint Ø80mm				
17	Protection anti-pluie				
18	Support (Tuyau de fumées)				
19	Ecrou en pince 4,8mm (10x)				
20	Vis No.10x20 Hex tête de bride (3x)				
21	Capuchon				
22	Panneau latéral gauche				
23	Panneau latéral droit				
24	Vis 8x1 / 2 ZC PZFL type B S / guide				
25	Tôle de fond				
26	Vase d'expansion				
27	Support (Vase d'expansion)				
28	Ecrou				
29	Vis et joint rondelle M5x30				
30	Support (Vase d'expansion)				
31	Vis B4x10-St-H				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
32	Tube				
33	Charnière				
34	Vis M4x8				
35	Joint pour bac à condensats				
36	Joint 41x3 (10x)				
37	Scellé				
38	Jeu de joints				
39	Capuchon				
2	Groupe d'assemblage				
1	Échangeur thermique avec puisard				
2	Écrou				
4	Joint				
5	Limiteur de température				
6	Écrou M8 avec bride				
7	Goujon fileté M8x45				
8	Joint de brûleur				
9	Jeu d'électrodes interchangeable C6				
10	Brûleur 15 kW				
10	Brûleur 30 kW				
11	Canal mélange gaz-air				
12	Joint pour bac à condensats				
13	Scellé				
14	Corps de remplacement				
15	Défecteur inférieur				
16	Cosse de masse 6.3				
17	Vis M8x45 (10x)				
18	Transformateur d'allumage				
19	Câble d'allumage				
20	Vis M6x18 (10x)				
21	Support				
22	Vis M5x8 (10x)				
23	Kit de retenue				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
24	Jeu de joints				
25	Joint torique 17x4 L (10x)				
26	Vis M4x8				
27	Capacité de réserve				
28	Vis tête torx M5x9				
29	Sonde de température NTC				
31	Limiteur de température				
3	Groupe d'assemblage				
1	Échangeur à plaques C-PHE 24				
1	Échangeur à plaques C-PHE 20 plaques				
2	Vis M5x35 (10x)				
3	Joint 28,4x8 (x10)				
4	Joint 19,4x8 (10x)				
5	Collecteur				
6	Joint 19.9mm (1x)				
7	Raccordement (Vase d'expansion)				
8	Capteur de pression				
9	Épingle 10mm				
10	Épingle 18mm (10x)				
11	Joint torique 13,87x3,53 (x10)				
12	Clip (10x)				
13	Tube de raccordement				
14	Joint torique 12,5x3 (10x)				
15	Bouchon 13mm (5x)				
16	Clip de sécurité 13mm (1X)				
17	Joint torique 17x4 L (10x)				
18	Tube depart chauffage				
19	Sonde de température NTC				
20	Collecteur (Pompe)				
21	Clip (10x)				
22	Joint torique 34x3 (10x)				
23	Joint torique 23x4 (10x)				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
24	Vanne 3 voies				
25	Joint torique 6x2,5 (x10)				
26	Clip				
27	Epingle (10x)				
28	Epingle (10x)				
29	Tube				
30	Joint torique 18,7x2,7 (10x)				
31	Tube retour				
32	Robinet de remplissage				
33	Épingle de retenue (10x)				
34	Pompe UPM4L 68W ErP1				
36	Vis et joint rondelle M5x30				
37	Clip (10x)				
38	Soupape de limitation de pression				
39	Tube de raccordement (Soupape sécurité)				
40	Soupape de sécurité				
41	Joint torique 6,60x2,4 EPDM-70 WRAS /KTW				
42	Adaptateur (Sonde de débit)				
43	Servomoteur (vanne 3 voies)				
44	LIMITEUR DE DEBIT 9 L/ MIN				
44	Limiteur de débit11 l/min				
45	Raccord limiteur de débit				
46	Sonde de débit				
47	Clip pour tuyau (x10)				
48	Filtre à eau froide				
49	Tube				
50	Écrou (10x)				
51	Tube retour chauffage				
52	Joint torique 23,47x2,62 (10x)				
53	Joint torique 20,22x3,53 EPDM (10x)				
59	Joint siphon				
60	Tuyau condensats				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
61	Joint				
62	Revêtement				
63	Siphon				
64	Bouchon 10mm				
65	Vis No.10x20 Hex tête de bride (3x)				
66	Tube de retour				
67	Adaptateur				
68	Joint torique 23x4 (10x)				
69	Joint torique				
70	Tube				
71	Joint 18.6 x 13.5 x 1.5 (1x)				
72	Tube de flue				
73	Coude de débit échangeur de chaleur				
74	Purgeur automatique				
75	Purgeur				
76	Epingle				
77	Sonde de température				
78	Joint 18,6x13,5x1,5 EPDM (10x)				
79	Tube				
80	Tube				
81	Tuyau flexible				
82	Joint torique 9,5x2,5 (1x)				
83	Evacuation de la condensation				
3A	Groupe d'assemblage				
1	Tube depart chauffage				
2	Joint torique 17x4 L (10x)				
3	Épingle 18mm (10x)				
4	Raccordement				
5	Joint torique 12,5x3 (10x)				
6	Bouchon 13mm (5x)				
7	Clip de sécurité 13mm (1X)				
8	Collecteur (Pompe)				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
9	Joint torique 34x3 (10x)				
10	Pompe UPM4L 68W ErP1				
11	Vis et joint rondelle M5x30				
12	Tube DHW				
13	Tube				
14	Capteur de pression				
15	Raccordement (Vase d'expansion)				
16	Joint torique 13,87x3,53 (x10)				
17	Tube de raccordement (Soupape sécurité)				
18	Soupape de limitation de pression				
19	Clip (10x)				
20	Clip (10x)				
21	Tube de raccordement				
22	Joint torique 23x4 (10x)				
23	Epingle (10x)				
24	Clip				
25	Epingle (10x)				
26	Vanne 3 voies				
27	Joint torique 6x2,5 (x10)				
28	Bouchon 10mm				
29	Tube				
30	Joint torique 18,7x2,7 (10x)				
31	Épingle de retenue (10x)				
32	Tube retour				
33	Robinet de remplissage				
45	Joint siphon				
46	Tuyau condensats				
47	Joint				
48	Revêtement				
49	Siphon				
51	Joint 19.9mm (1x)				
52	Vis No.10x20 Hex tête de bride (3x)				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
53	Tube de retour				
54	Adaptateur				
55	Joint torique				
56	Tube				
57	Joint 18.6 x 13.5 x 1.5 (1x)				
58	Tube de flue				
59	Coude de débit échangeur de chaleur				
60	Purgeur automatique				
61	Purgeur				
62	Epingle				
63	Sonde de température				
64	Joint 18,6x13,5x1,5 EPDM (10x)				
65	Tube				
66	Tube				
67	Tuyau flexible				
68	Joint torique 9,5x2,5 (1x)				
69	Joint torique 23,47x2,62 (10x)				
70	Joint torique 20,22x3,53 EPDM (10x)				
71	Servomoteur (vanne 3 voies)				
72	Evacuation de la condensation				
73	Epingle 10mm				
4	Groupe d'assemblage				
1	Ventilateur				
2	Bloc gaz				
3	Volet De Protection				
4	Clapet anti-retour				
5	Conduit de ventilation				
6	Corps du brûleur				
7	Joint carter Venturi				
8	Vis M5x15 (3x)				
9	Capuchon				
10	Conduit d'aspiration d'air				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
11	Joint torique NBR 29x2 (10x)				
12	Venturi D= 4,5mm Z				
12	Venturi D= 3,5mm X				
13	Tube gaz coude				
14	Ecrou				
15	Restricteur de débit 15kW G20/ G25				
15	Injecteur 30 kW G20 / G25				
16	Joint torique 12x3 (10x)				
17	Vis M8x45 (10x)				
18	Vis M5x15 (3x)				
19	Capuchon				
20	Tube				
21	Vis 4x15 (10x)				
22	Joint				
23	Joint 41x3 (10x)				
5	Groupe d'assemblage				
1	Câble électrique				
1	Faisceau de câbles				
2	Câble électrique				
3	Câble				
4	Rail avec câble de terre				
5	Faisceau de câbles				
6	Cache				
7	Revêtement				
8	Tableau électrique MHP-27				
9	Support				
10	Revêtement				
11	Verrou (PluX)				
12	Vis KB35 x 22/10				
13	Rail de fixation				
14	Serre-câbles,serre-câble				
15	Revêtement				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
16	Gaine				
17	Écrou				
18	Connecteur 2-pôles (orangé pur) RAL2004				
19	Connecteur 2-pôles (bleu clair)				
20	Connecteur 2-pôles(bleu sécurité)RAL5005				
21	Connecteur 2-pôles(gris graphite)RAL7024				
22	Connecteur 2-pôles(violet pastel)RAL4009				
23	Connecteur 2-pôles(vert sécurité)RAL6032				
24	Connecteur 2-pôles (bleu turquoise) RAL5				
25	Connecteur				
26	Fiche de codage 30 Combi NG				
26	Fiche de codage 25 Combi NG				
26	Fiche de codage 15 Combi NG				
26	Fiche de codage 22 Combi NG				
27	Câble				
28	Interrupteur				
29	Revêtement				
30	Capuchon				
31	Vis M5x15 (10x)				
32	Fusible 5x20mm Fast Acting (5x)				
33	Support de fusible				
34	Clé de câble				
	Conversion_kit iDOS 22/30kW Combi NG-LPG				
	Conversion_kit iDOS 18/25kW Combi NG-LPG				
	Conversion_kit iDOS 18 kW System NG-LPG				
	Conversion_kit iDOS 22 kW System NG-LPG				
	Conversion_kit iDOS 22/30kW Combi LPG-NG				
	Conversion_kit iDOS 18/25kW Combi LPG-NG				
	Conversion_kit iDOS 18 kW System LPG-NG				
	Conversion_kit iDOS 22 kW System LPG-NG				
6	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
10	Joint torique KLING 15x19x1,5 (x10)				
11	Jeu de Tubes				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
13	Joint 1/2" (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	Disconnecteur remplissage intelligent				
6A	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
10	Joint torique KLING 15x19x1,5 (x10)				
11	Jeu de Tubes				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
13	Joint 1/2" (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	Disconnecteur remplissage intelligent				
6B	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
10	Joint torique KLING 15x19x1,5 (x10)				
11	Jeu de Tubes				
13	Joint 1/2" (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	Disconnecteur remplissage intelligent				
6C	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	Joint caoutchouc 14x18,5x1,5 EP(x10)				
22	Disconnecteur remplissage intelligent				
6D	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"-3/4"				
4	Robinet gaz 3/4				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
6E	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
4	Robinet gaz 3/4				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
6F	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
4	Robinet gaz 3/4				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
11	Jeu de tubes				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
6G	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
11	HW-SetBC-1				
12	Joint 20,00x24,00x2,00 (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				

List of translations
Liste des traductions

Pos	Description				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	Joint caoutchouc 14x18,5x1,5 EP(x10)				
22	HW-FSA-1				
6H	Groupe d'assemblage				
1	Structure dossieret				
2	Robinet 3/4" retour chauffage				
3	Raccordement 1/2"				
4	Robinet gaz 3/4				
5	Robinet DCW entrée				
6	Robinet CH				
7	Vis M5x10 (10x)				
8	Joints 18,4x23,8x2,0 (x10)				
9	Joint 23,9x17,2x1,5 (10x)				
10	Joint torique KLING 15x19x1,5 (x10)				
13	Joint 1/2" (10x)				
14	Joint 18,6x13,5x1,5 (10x)				
15	Plaque d'accrochage murale				
16	Disconnecteur				
17	Joint torique 17.0x3.0 EPDM				
18	Vis à tête creuse avec rondelle				
19	Rondelle				
20	Joints 18,3x24,3 (10x)				
21	HW-FSA-1				

Types of appliances
Types de chaudières

Appliance Chaudière	Ordering no. Numéro de commande	Country Pays	Remarks Remarques
N GVA iC 18-25	7 716 704 735	FR	
N GVA iC 22-30	7 716 704 734	FR	
Égalis iCondens 15 kW Ch. Seul	7 716 704 736	FR	
Égalis iCondens 22 kW Ch. Seul	7 716 704 737	FR	



elm.leblanc

L'innovation au cœur de votre bien-être

elm.leblanc - siège social et usine :

124-126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy CEDEX

0 820 00 4000

Service 0,12 € / min
+ prix appel

Hotline technique pour les professionnels :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Suivez-nous sur



www.elmleblanc.fr