


# Unical<sup>®</sup>

## *MULTINOX*

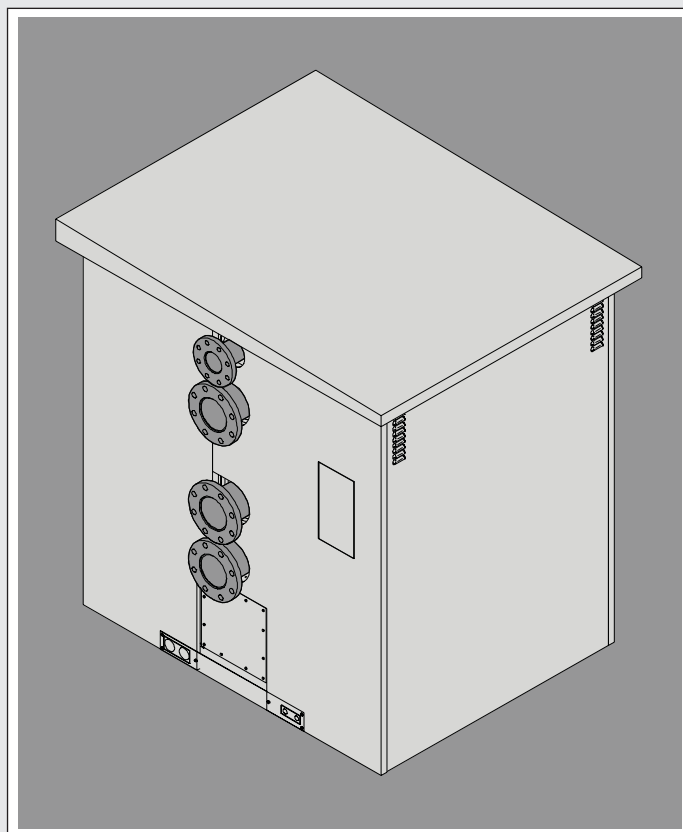

00333975 - édition 04/15 (U.F)

### **PIECES DE RECHANGE**

# MULTINOX 250

## CAVI DI INTERCONNESSIONE PANNELLI ELETTRICI



58



60

L = 220 cm




55

L = 105 cm

57

L = 250 cm

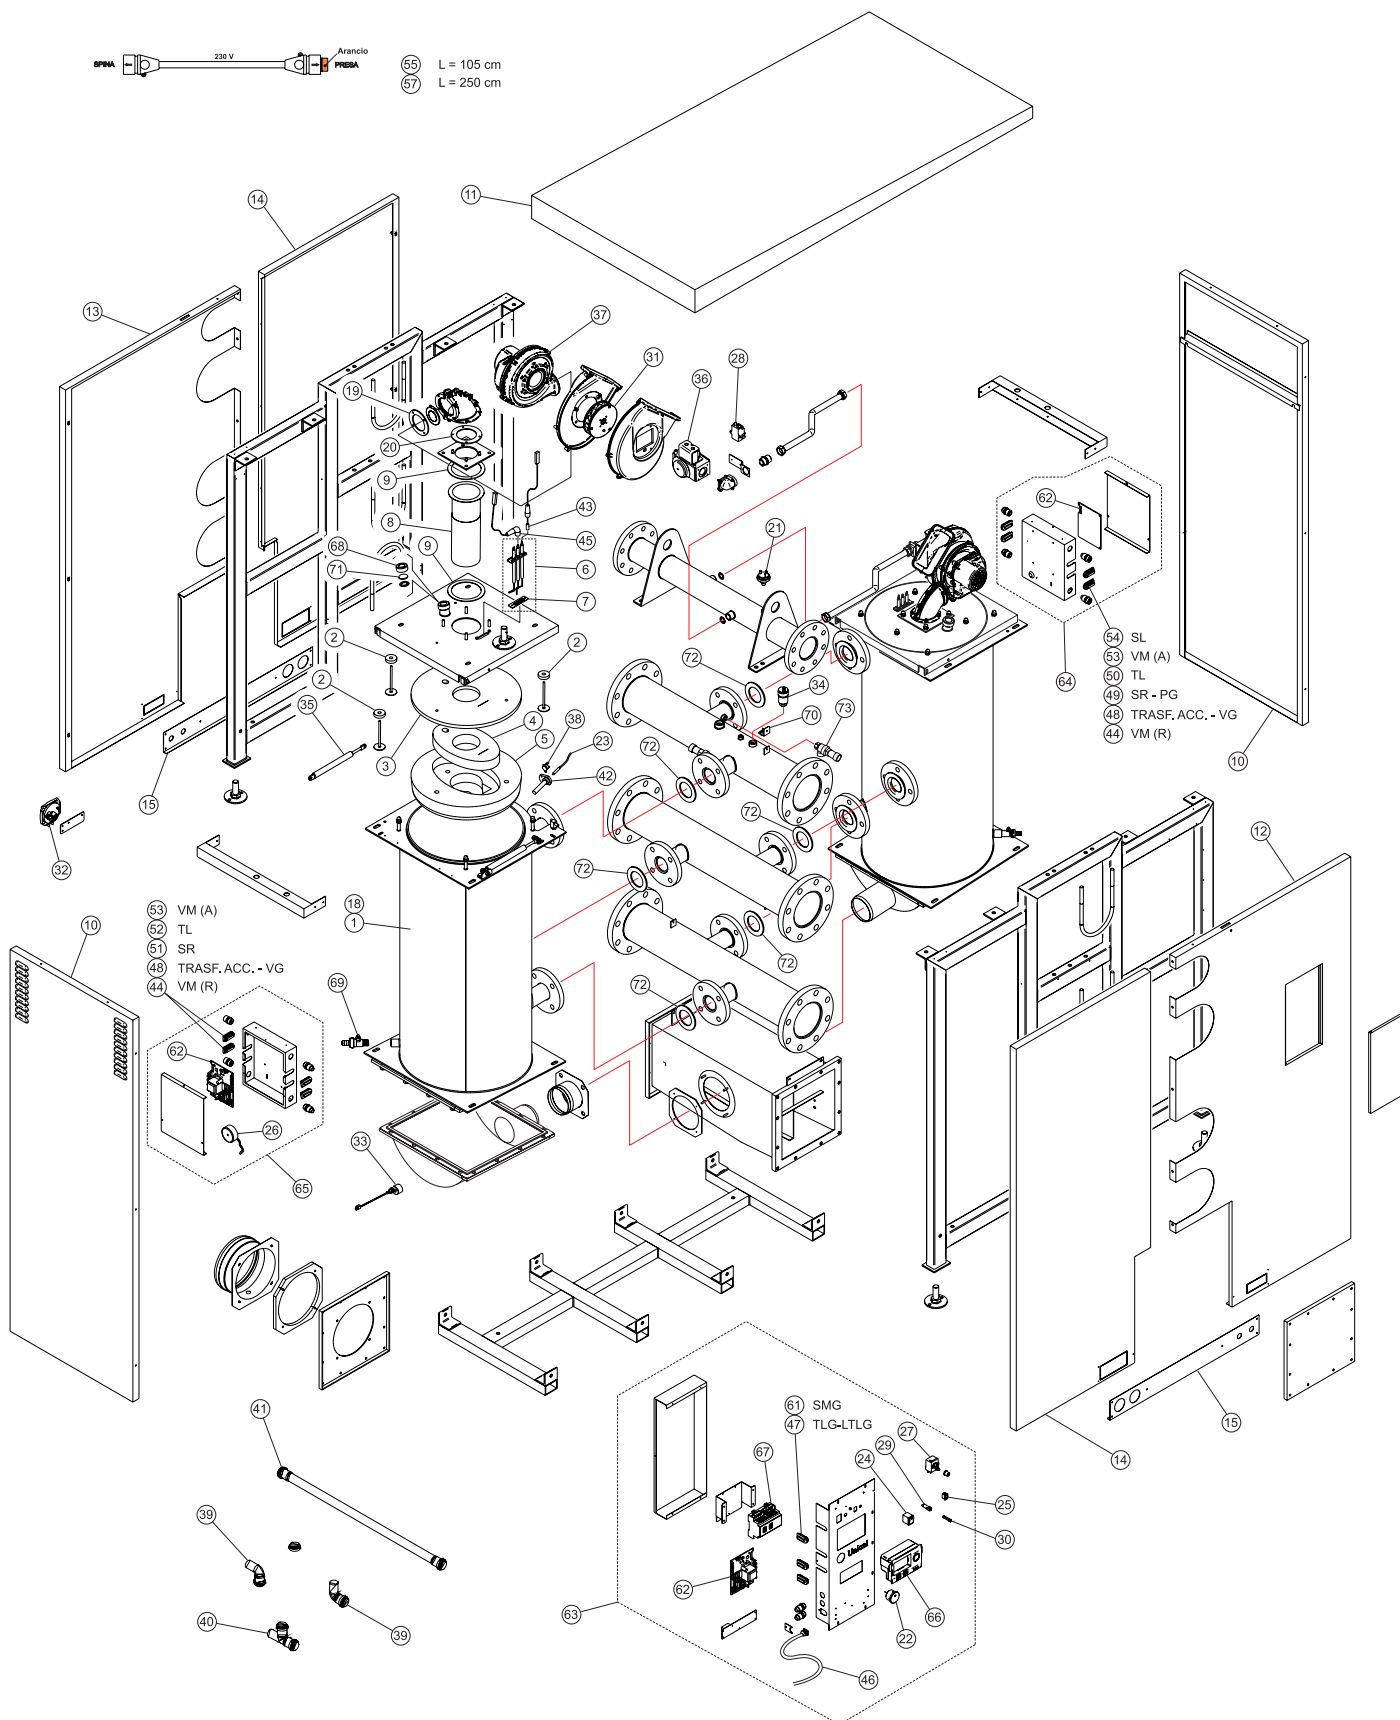


# MULTINOX 375

## CAVI DI INTERCONNESSIONE PANNELLI ELETTRICI




58




59

L = 30 cm  
L = 220 cm



55

L = 105 cm  
L = 30 cm  
L = 250 cm

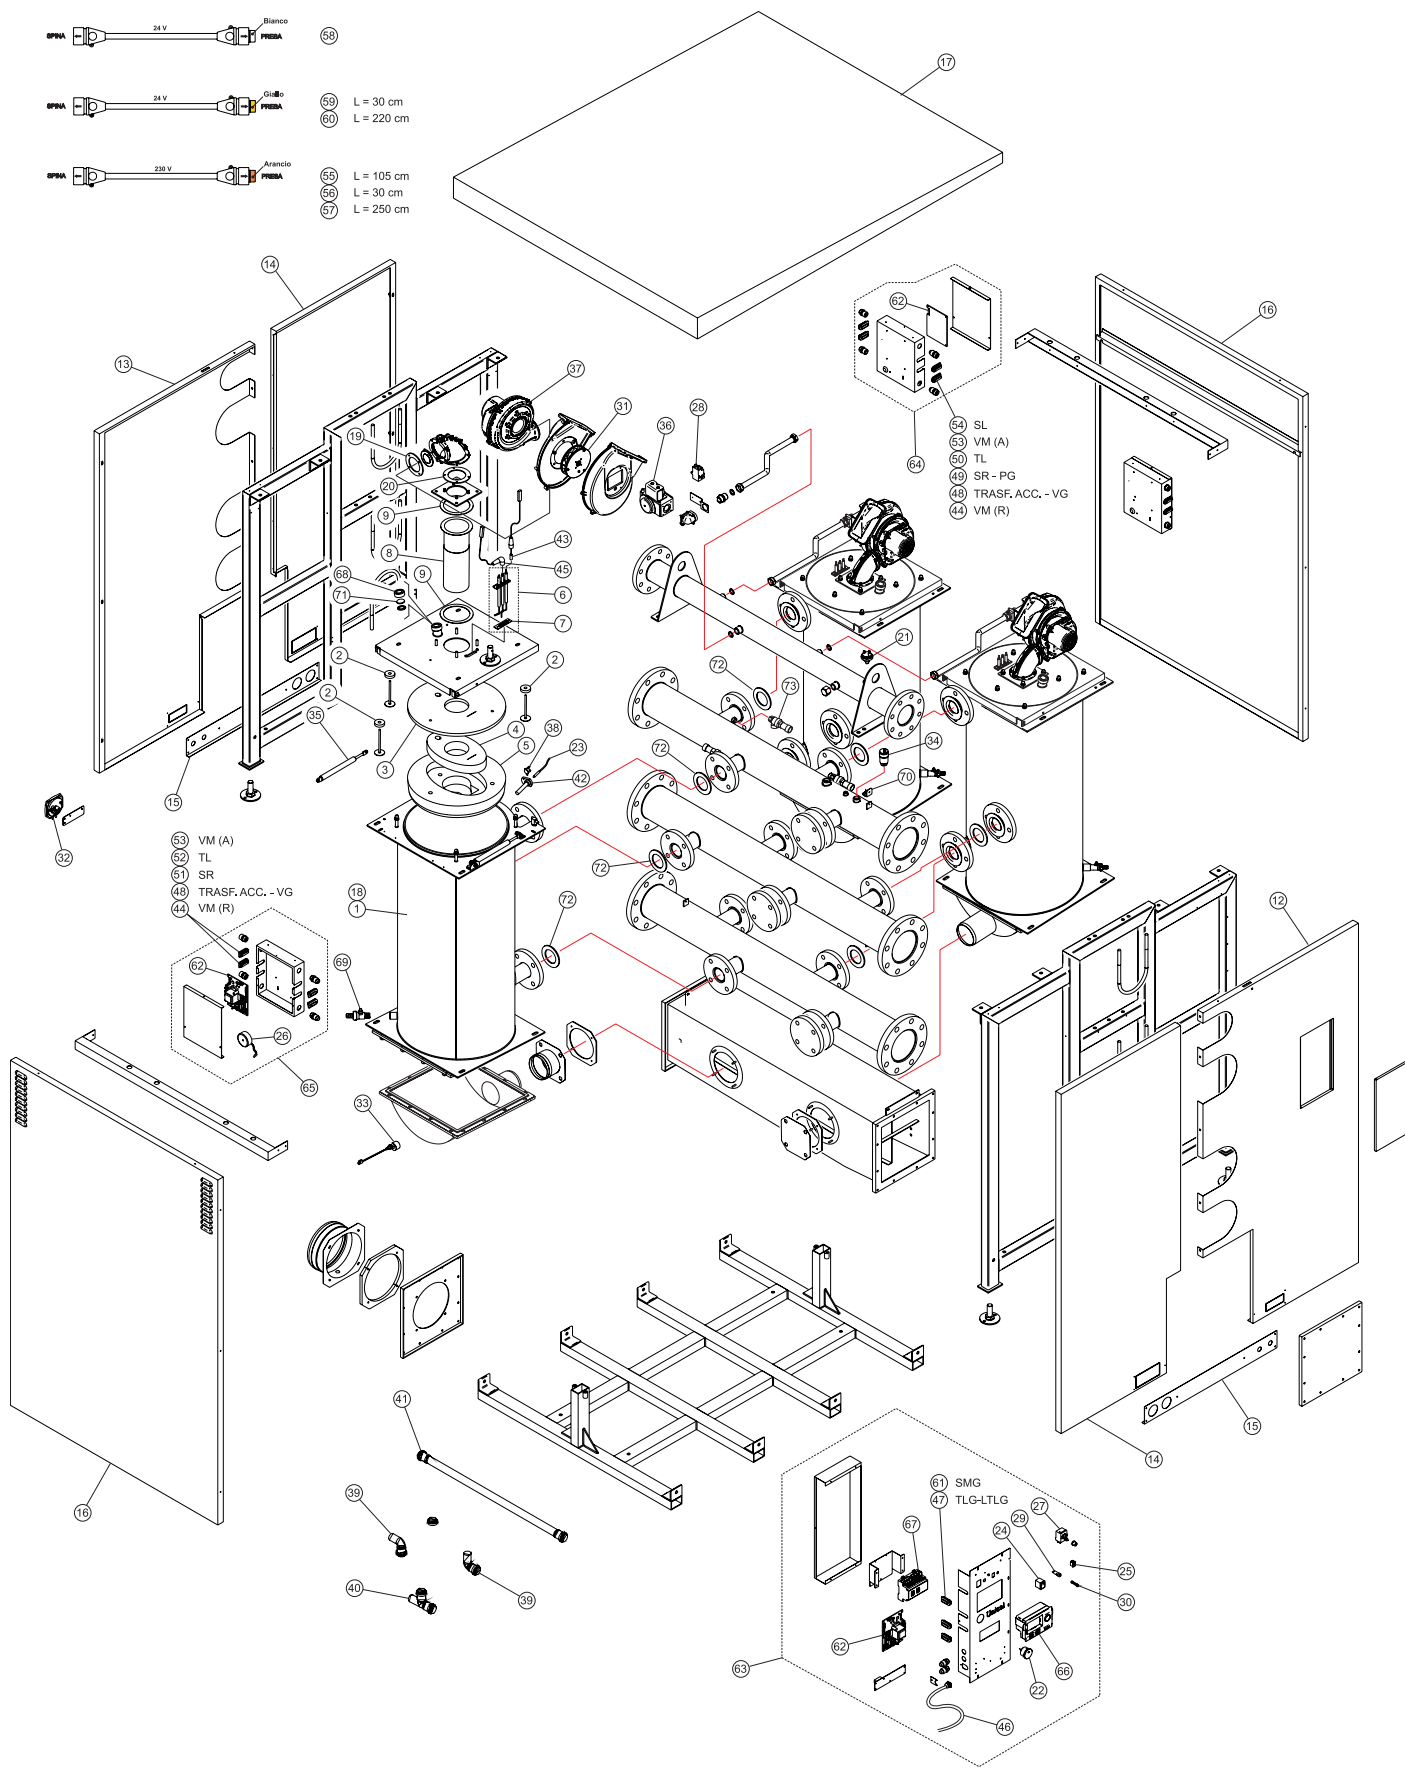


- 54 SL
- 53 VM (A)
- 52 TL
- 51 SR - PG
- 48 TRASF. ACC. - VG
- 44 VM (R)

- 53 VM (A)
- 52 TL
- 51 SR
- 48 TRASF. ACC. - VG
- 44 VM (R)


- 61 SMG
- 47 TLG-LTLG
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46

# MULTINOX 500

CAVI DI INTERCONNESSIONE PANNELLI ELETTRICI




58



59

L = 30 cm



55


L = 105 cm

56

L = 30 cm

57

L = 250 cm

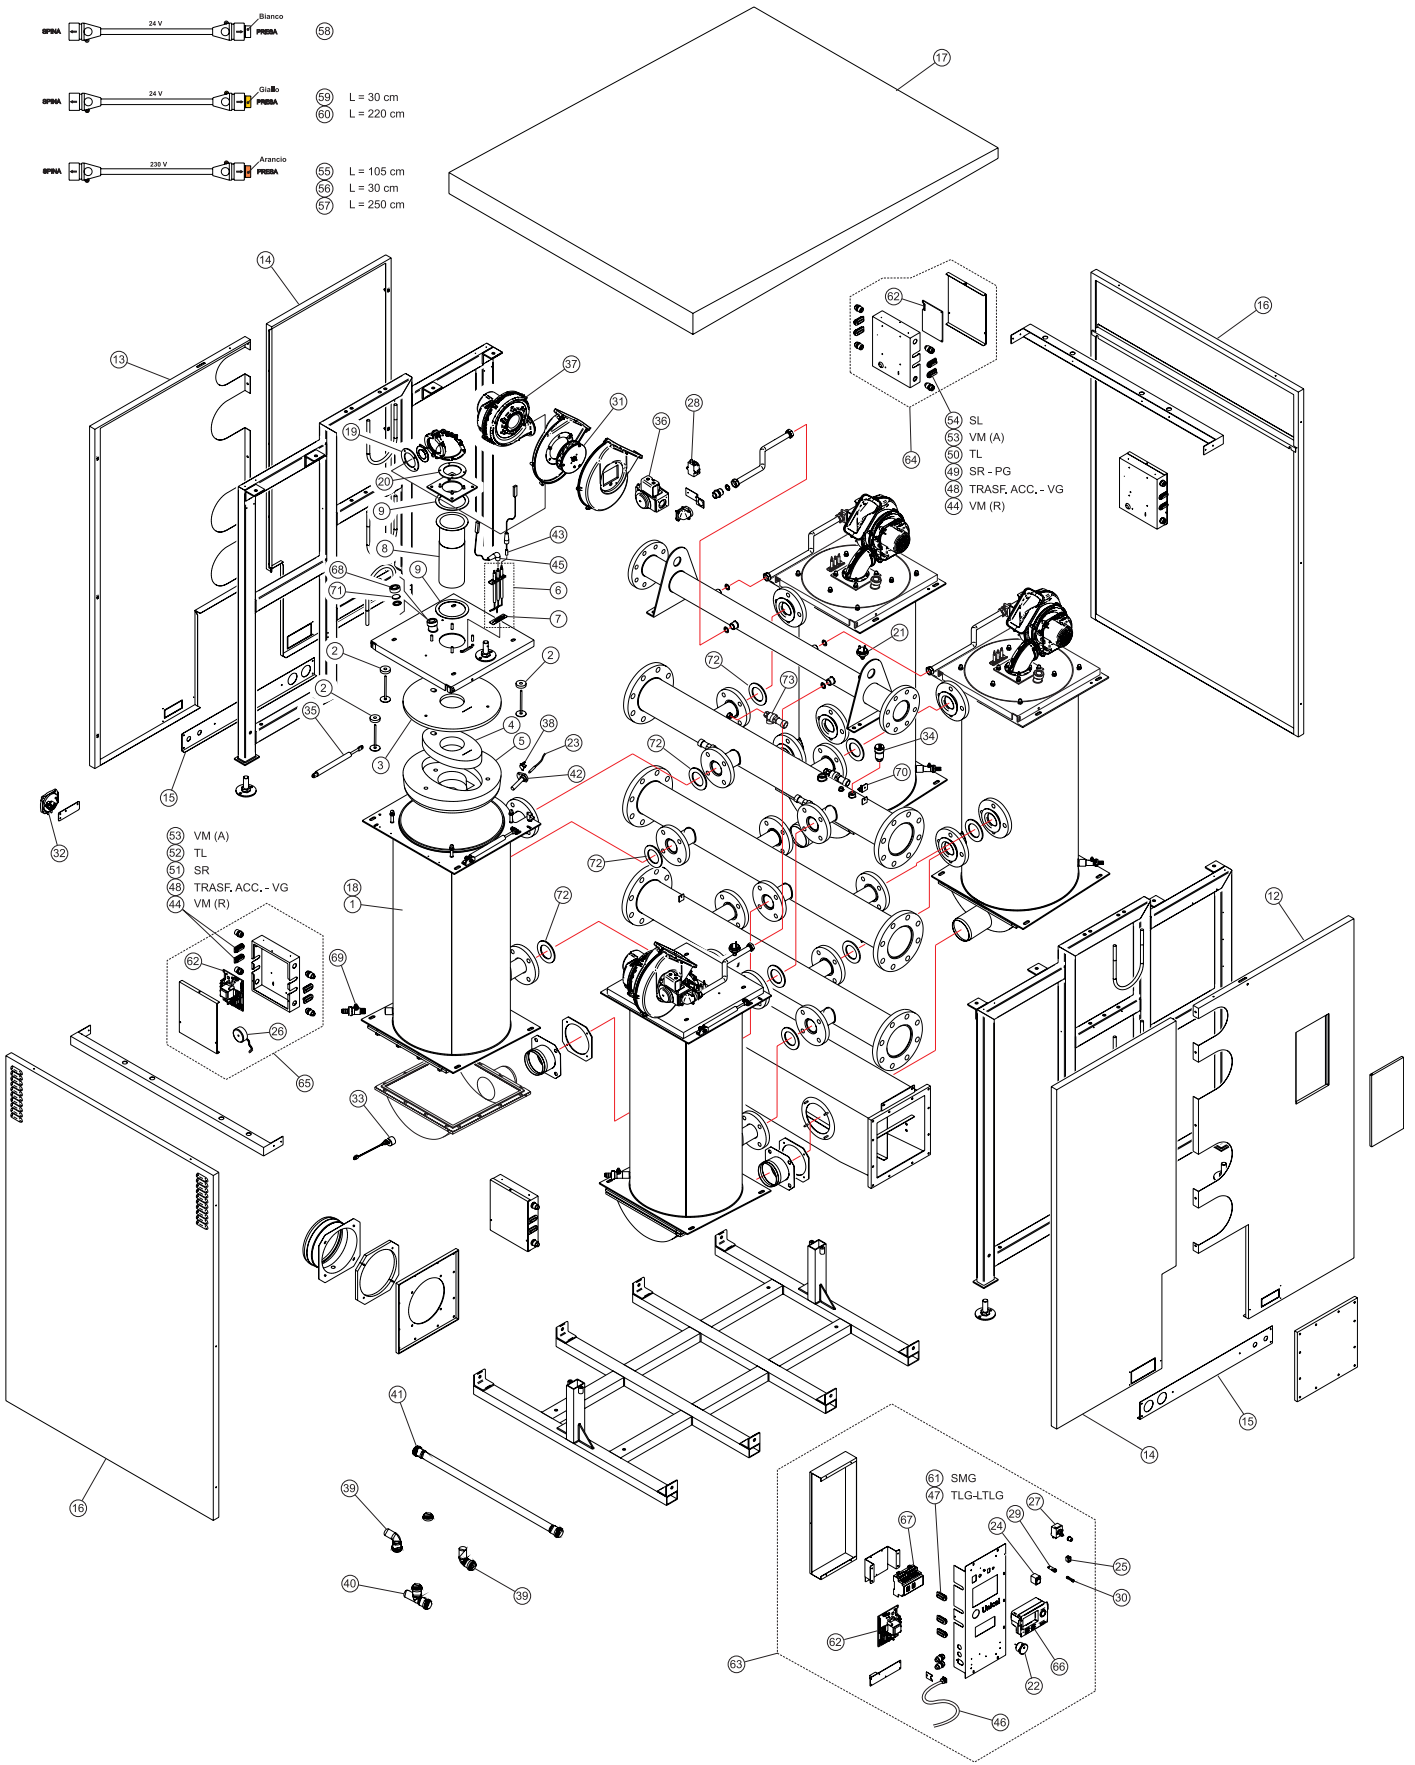

- 54 SL
- 55 VM (A)
- 56 TL
- 57 SR - PG
- 58 TRASF. ACC. - VG
- 59 VM (R)

- 53 VM (A)
- 54 TL
- 55 SR
- 56 TRASF. ACC. - VG
- 57 VM (R)

- 61 SMG
- 47 TLG-LTLG
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

**PIECES DE RECHANGE**
**MULTIINOX**

| Pos. | Code     | Description                                             |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1    | 95901086 | Corps de chauffe                                        |
| 2    | 14504    | Kit rondelles isolantes D.40 mm (3 pièces)              |
| 3    | 14505    | Plaque isolation circulaire porte foyer                 |
| 4    | 14506    | Plaque isolation ovale porte foyer                      |
| 5    | 14507    | Plaque isolation circulaire en ciment porte foyer       |
| 6    | 14488    | Kit électrodes                                          |
| 7    | 14508    | Joint électrodes                                        |
| 8    | 14502    | Brûleur WORGAS PRX0111                                  |
| 9    | 14503    | Joint graphite                                          |
| 10   | 95901112 | Panneau latéral MULTIINOX 250                           |
| 11   | 95901113 | Panneau supérieur MULTIINOX 250                         |
| 12   | 95901114 | Panneau frontal droit antérieur MULTIINOX               |
| 13   | 95901115 | Panneau frontal droit postérieur MULTIINOX              |
| 14   | 95901116 | Panneau frontal gauche antérieur/postérieur MULTIINOX   |
| 15   | 95901117 | Equerre de fermeture inférieure MULTIINOX               |
| 16   | 95901118 | Panneau latéral MULTIINOX 500                           |
| 17   | 95901119 | Panneau supérieur MULTIINOX 500                         |
| 18   | 95901120 | Isolation corps de chauffe                              |
| 19   | 09114    | Joint ventilateur NRG118                                |
| 20   | 09368    | Kit joints en silicone coude/distributeur               |
| 21   | 04954Z   | Pressostat mini gaz SIT G1/8"                           |
| 22   | 04956V   | Manomètre blanc                                         |
| 23   | 09830    | Sonde NTC chaudière                                     |
| 24   | 05370    | Interrupteur M/A blanc                                  |
| 25   | 08255    | Voyant de défaut rouge surchauffe 230V                  |
| 26   | 08256    | Filtre antiparasite ALBE 4MH-5A-230V                    |
| 27   | 08257    | Thermostat de régulation 90-110°C (104°C) (L = 3000 mm) |
| 28   | 06172    | Transformateur d'allumage 50Hz COFI pour 2 électrodes   |
| 29   | 09849    | Porte fusible 5x20 mm à baïonnette type FGP3            |
| 30   | 08263    | Fusible 5x20 mm - 6,3A - Retardé                        |
| 31   | 07581    | Mixeur air/gaz DUNGS SW16 - RG148 - Injecteur D.9       |
| 32   | 08729    | Pressostat de sécurité fumées                           |
| 33   | 09127    | Sonde de niveau des condensats                          |
| 34   | 07722    | Purgeur d'air automatique G3/4"                         |
| 35   | 95262926 | Vérin ouverture porte chambre de combustion             |
| 36   | 09384    | Vanne gaz GB-WND057 D01 S00XP HO                        |
| 37   | 09386    | Ventilateur modulant NRG137/2400-3633-010204            |
| 38   | 04135X   | Klixon de surchauffe 102°C                              |
| 39   | 95310512 | Coude 30° en PP type HTB DN40-87                        |
| 40   | 95310513 | Raccord en "T" en PP type HTEA DIN40/40                 |
| 41   | 95310515 | Tube droit en PP type F/F DN40 (L =1100 mm)             |
| 42   | 95371895 | Doigt de gant pour sonde                                |
| 43   | 14509    | Fil d'ionisation (L = 100 mm)                           |
| 44   | 95901122 | Câblage VM (R)                                          |
| 45   | 14511    | Fil d'allumage                                          |
| 46   | 95901123 | Câblage d'alimentation 230V                             |
| 47   | 95901124 | Câblage TLG - LTLG                                      |
| 48   | 95901125 | Câblage TRANSF. ALL. - VG                               |

**PIECES DE RECHANGE**

**MULTIINOX**

| Pos. | Code     | Description                               |
|------|----------|-------------------------------------------|
| 49   | 95901126 | Câblage SR 1er MODULE - PG                |
| 50   | 95901127 | Câblage PF - TL                           |
| 51   | 95901128 | Câblage SR 2ème...8ème                    |
| 52   | 95901129 | Câblage TL                                |
| 53   | 95901130 | Câblage VM (A)                            |
| 54   | 95901131 | Câblage SL                                |
| 55   | 95901132 | Câblage prise/fiche 230V (L = 105 cm)     |
| 56   | 95901133 | Câblage prise/fiche 230V (L = 30 cm)      |
| 57   | 95901134 | Câblage prise/fiche 230V (L = 250 cm)     |
| 58   | 95901135 | Câblage prise/fiche 24V/BUS (L = 120 cm)  |
| 59   | 95901136 | Câblage prise/fiche 24V/BUS (L = 30 cm)   |
| 60   | 95901137 | Câblage prise/fiche 24V/BUS (L = 220 cm)  |
| 61   | 95901138 | Câblage sonde de départ globale           |
| 62   | 14484    | Platine de commande BMM MULTIINOX         |
| 63   | 95901139 | Tableau de commande principal MULTIINOX   |
| 64   | 95901140 | Tableau de commande module n° 1 MULTIINOX |
| 65   | 95901141 | Tableau de commande générique MULTIINOX   |
| 66   | 09345    | Régulateur eBUS SPK-MULTIINOX             |
| 67   | 95000824 | Platine BCM de cascade eBUS/ModBUS        |
| 68   | 00432U   | Bouchon de blocage vitre viseur           |
| 69   | 14513    | Robinet de vidange 1/2"                   |
| 70   | 04161P   | Sonde NTC à contact 3/4"                  |
| 71   | 00669B   | Vitre viseur trempée D.29,5x4 + 2 joints  |
| 72   | 14515    | Joint DN50 95x60x4                        |
| 73   | 14510    | Soupape de sécurité INAIL 4,5 bar         |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |
|      |          |                                           |



**Unical France S.A.**

611 route de Margnolas 01700 LE MAS RILLIER

Tél : 04.72.26.81.00 - Fax : 04.72.26.47.48

[www.unical.fr](http://www.unical.fr)

Unical décline toute responsabilité dans le cas d'inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d'impression. Elle se réserve également le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.