

# Unical<sup>®</sup>

## ***FIREX***




00334804 - 02/15 (U.F)

### **PIECES DE RECHANGE**



**FIREX 34  
FIREX 45  
FIREX 55**

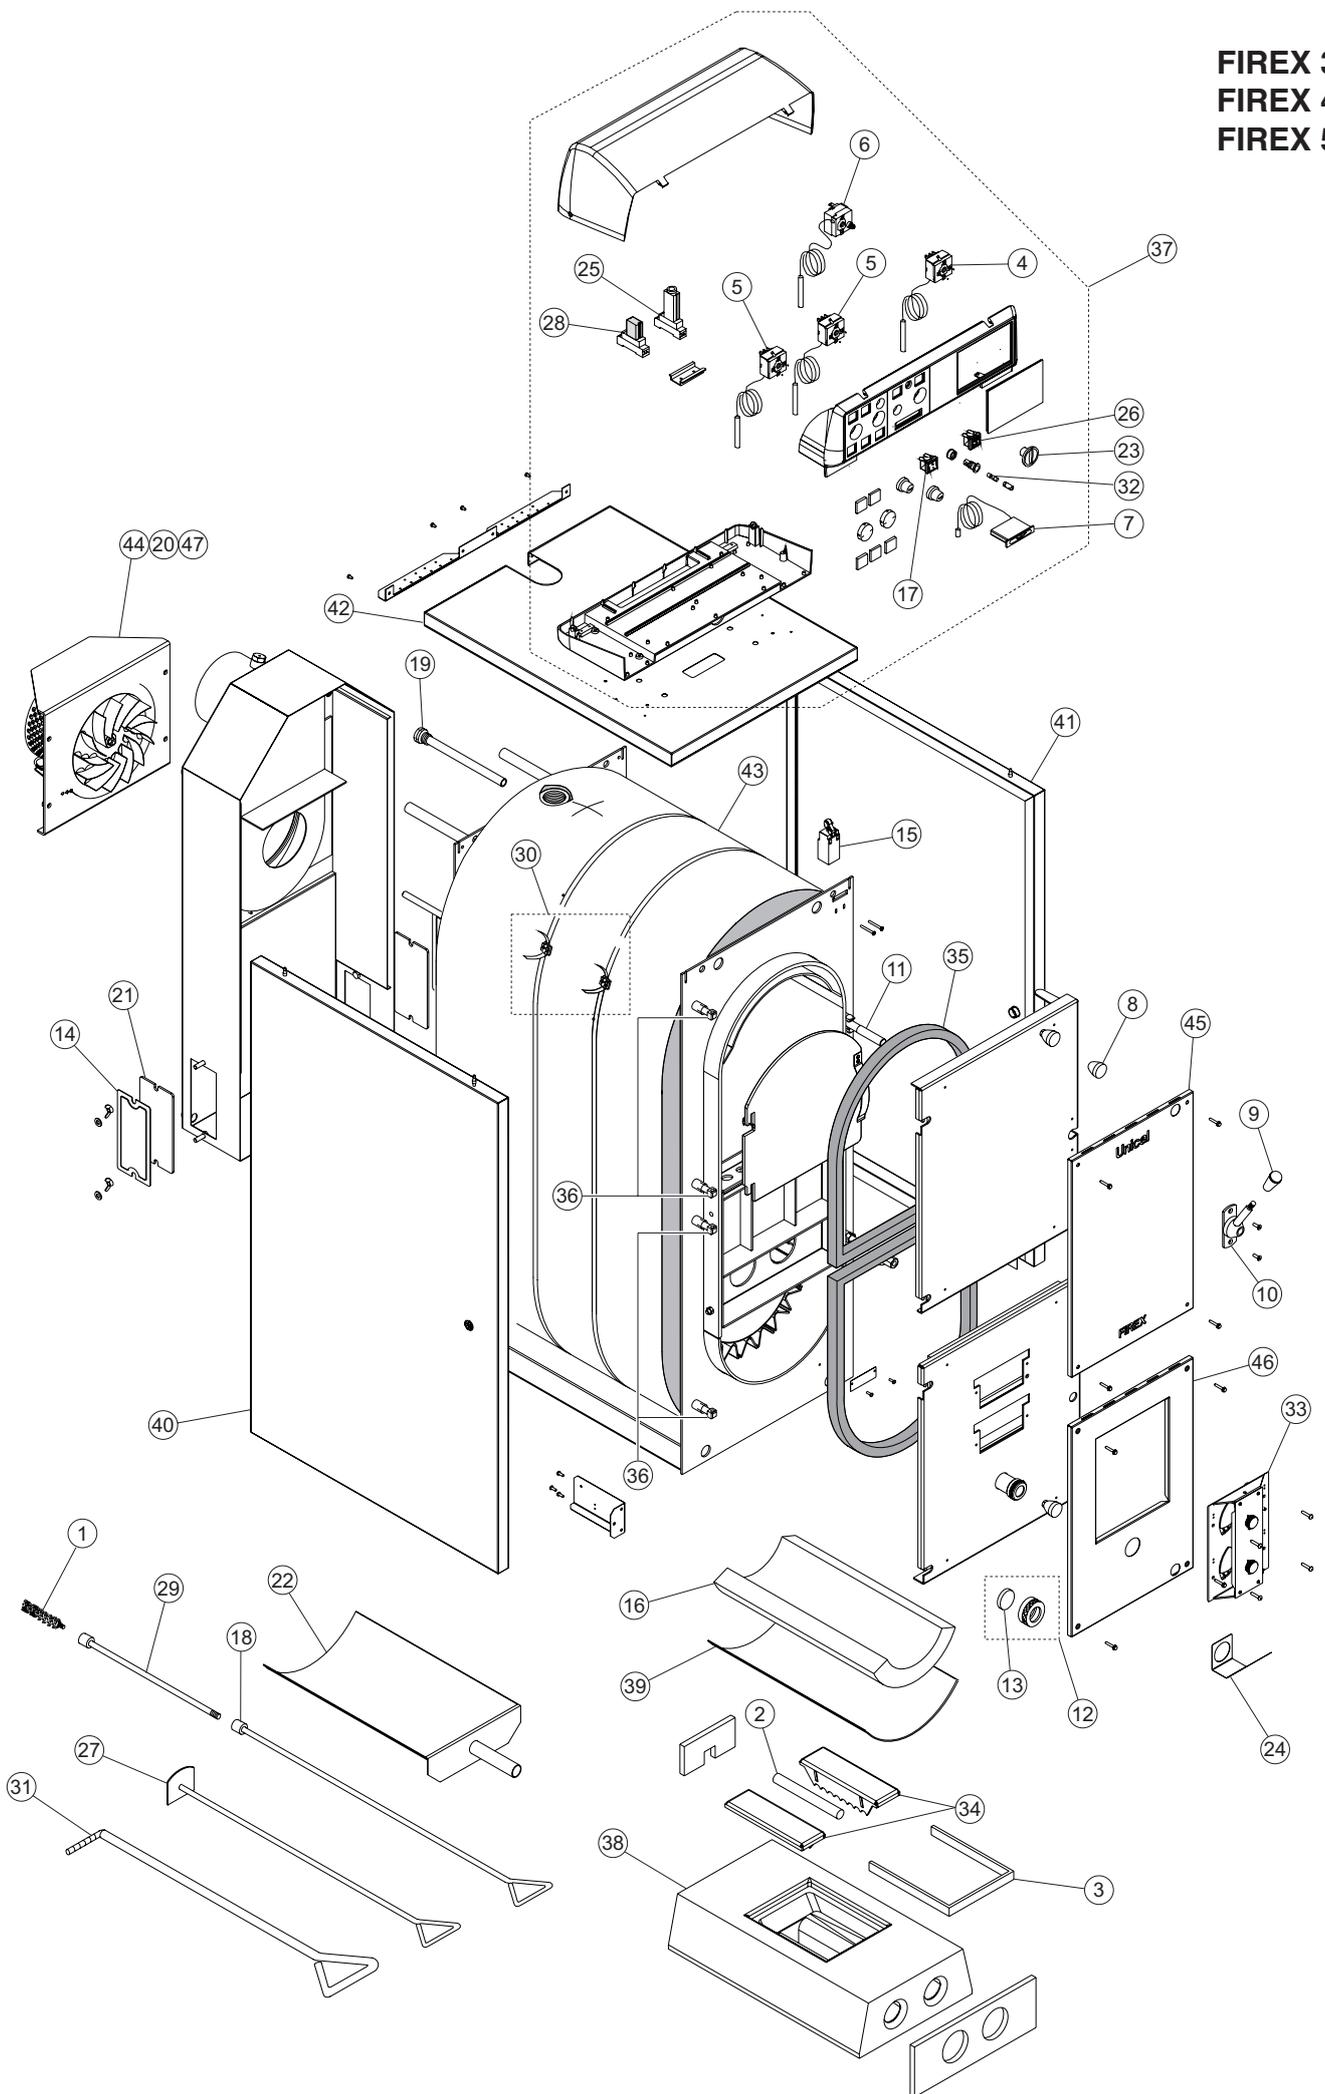

## REFERENCES PIECES DE RECHANGE

Pos.	Code	Description
1	00171J	Ecouvillon triangulaire
2	14033	Grille en acier centrale Firex 34/45
	14193	Grille en acier centrale Firex 55
3	14194	Isolation en fibre céramique Firex 34/45
	14195	Isolation en fibre céramique Firex 55
4	00084O	Thermostat de régulation 30-90°C
5	00665J	Thermostat limiteur à vis 30-90°C
6	00086K	Thermostat de sécurité à réarmement 100°C
7	03905K	Thermomètre rectangulaire
8	00447D	Bouton de porte en bakélite
9	01627Y	Bakélite poignée à volant
10	00666U	Poignée à volant
11	14196	Axe fileté poignée à volant
12	00432U	Bouchon vitre viseur de flamme
13	00669B	Vitre viseur de flamme
14	03418S	Trappe de ramonage B.A.F.
15	00380U	Interrupteur de by-pass
16	14197	Pierre inférieure en béton réfractaire Firex 34
	14198	Pierre inférieure en béton réfractaire Firex 45/55
17	01617S	Interrupteur marche/arrêt avec témoin vert
18	02129Y	Tringle support écouvillon
19	04235D	Doigt de gant pour sondes
20	05933	Joint circulaire de l'extracteur
21	03908R	Joint rectangulaire trappe de ramonage B.A.F. (2 pièces)
22	00167R	Pelle à cendres
23	04735K	Bouton en plastique gris clair
24	09841	Miroir viseur de flamme
25	07068	Relais temporisé rectangulaire
26	01618D	Interrupteur double
27	00168C	Raclette à cendres Firex 34/45
	01966J	Raclette à cendres Firex 55
28	14199	Relais auxiliaire à 2 contacts
29	95900626	Rallonge tringle support écouvillon
30	95900667	Kit de fixation du manteau isolant
31	00667F	Pique-feu
32	04194G	Fusible 4A - 230 V
33	14200	Groupe de régulation d'air
34	14201	Kit barreaux en fonte latéraux Firex 34/45
	14202	Kit barreaux en fonte latéraux Firex 55
35	05937	Joint tresse en fibre de verre 16x21
36	00446	Charnière femelle ouverture de porte (2 pièces)
37	00228M	Tableau de commande complet
38	14204	Pierre principale en béton réfractaire Firex 34
	14205	Pierre principale en béton réfractaire Firex 45
	14206	Pierre principale en béton réfractaire Firex 55
39	14207	Berceau de foyer en acier réfractaire Firex 34
	14208	Berceau de foyer en acier réfractaire Firex 45
	14209	Berceau de foyer en acier réfractaire Firex 55



**Unical France S.A.**

611 route de Margnolas 01700 LE MAS RILLIER

Tél : 04.72.26.81.00 - Fax : 04.72.26.47.48

[www.unical.fr](http://www.unical.fr)

Unical décline toute responsabilité dans le cas d'inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d'impression. Elle se réserve également le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.